
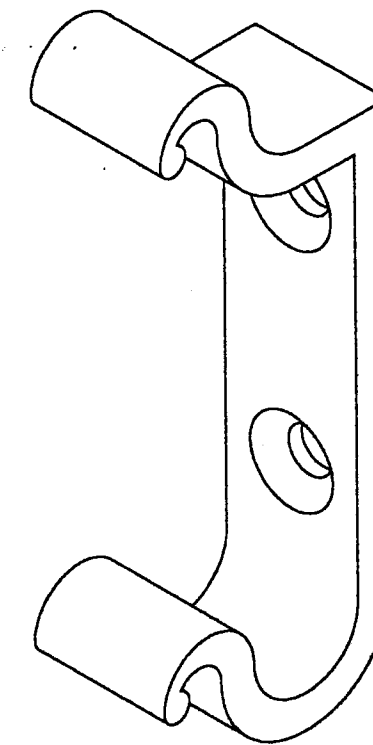


Chenet de cheminée

Ce corrigé comporte une page numérotée 1/1.

Assurez-vous que cet exemplaire est complet.

S'il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle.

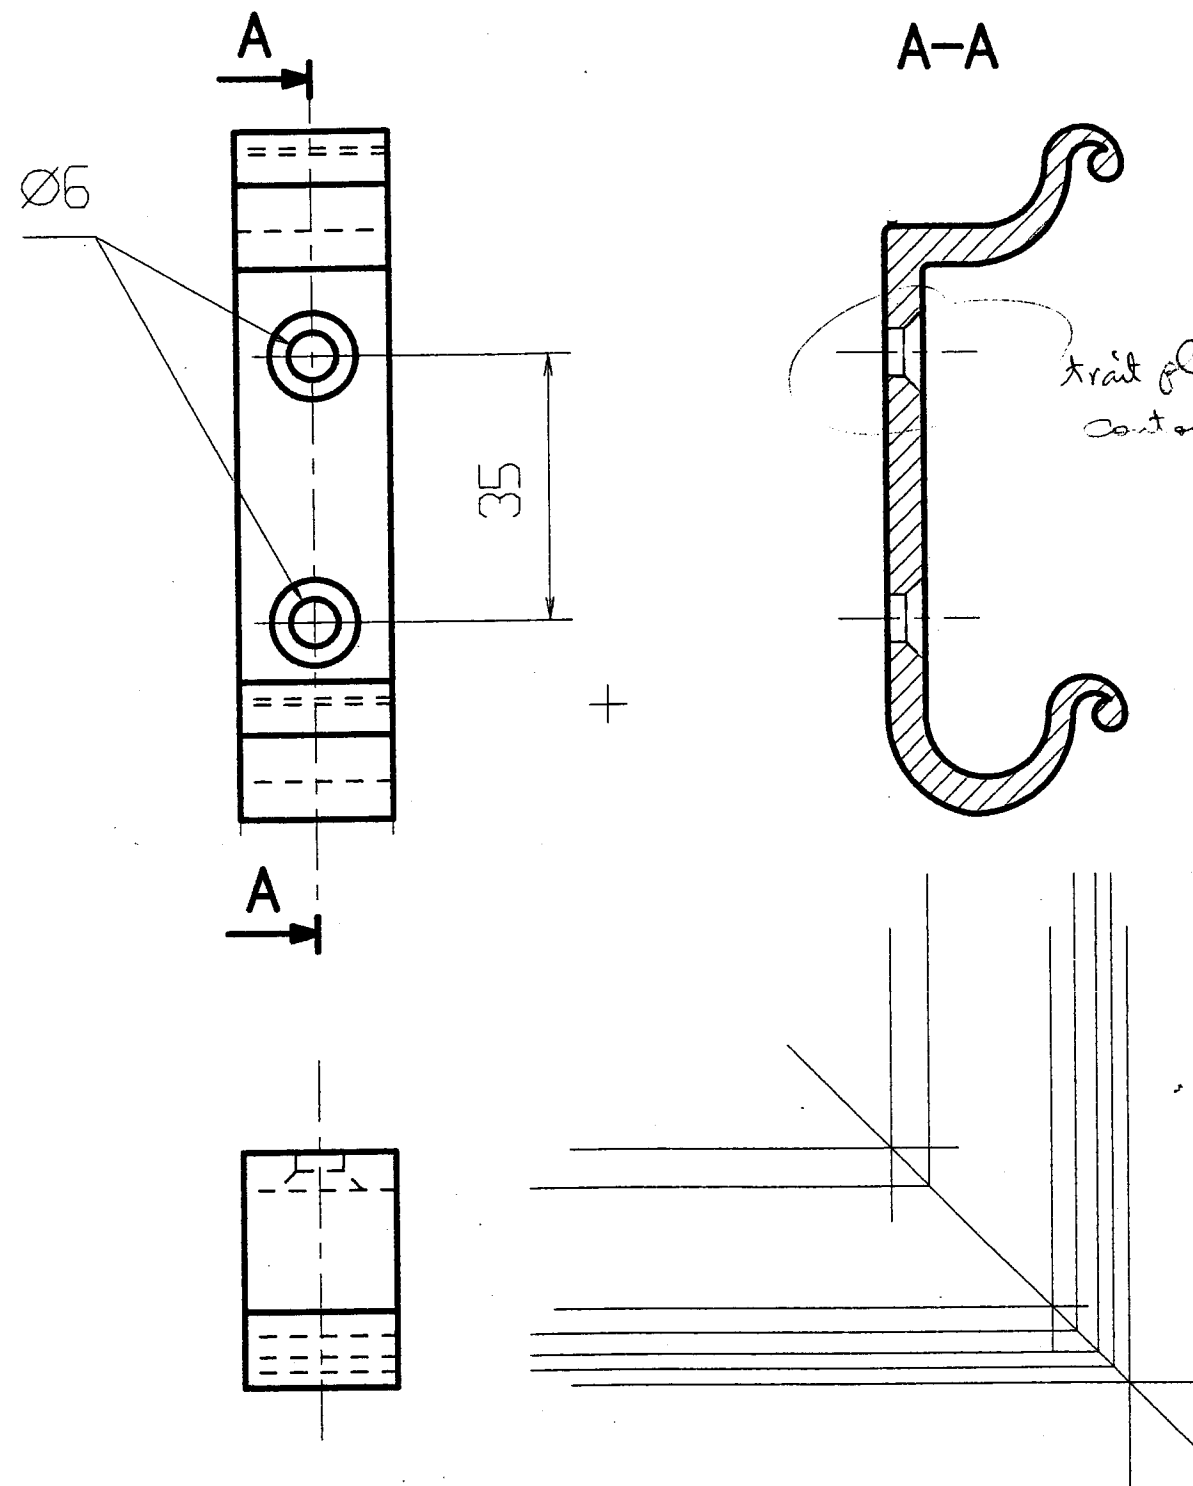

On demande :

- de terminer les trois vues de la pièce Rep.4.
- de coter l'entraxe et le diamètre des alésages.

Barème:

- Qualité du graphisme : /2.
- Propreté du dessin : /1.
- Cotation : /2.
- Face : /5.
- Dessus : /5.
- Gauche : /5.

- CORRIGE -