

# DOCUMENT REPONSE 1

Puissance en watt	Valeur sans actuateur bp	Valeur avec actuateur bp	Bilan énergétique avec Actuateur exprimé en pourcentage
P1		926	
P2	576		
P4	287		
P rayonnement		152	
P6	1193		
P total	3152		100

**Diagramme de pompage phase refoulement**

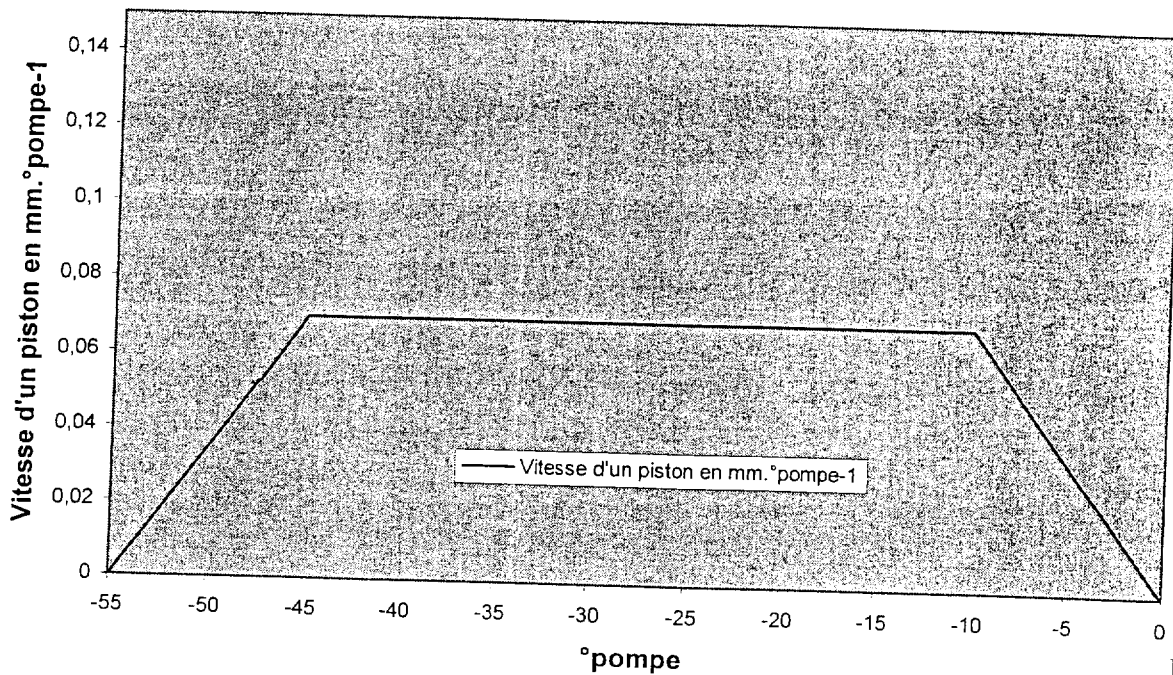


Fig c

## DOCUMENT REPONSE 2

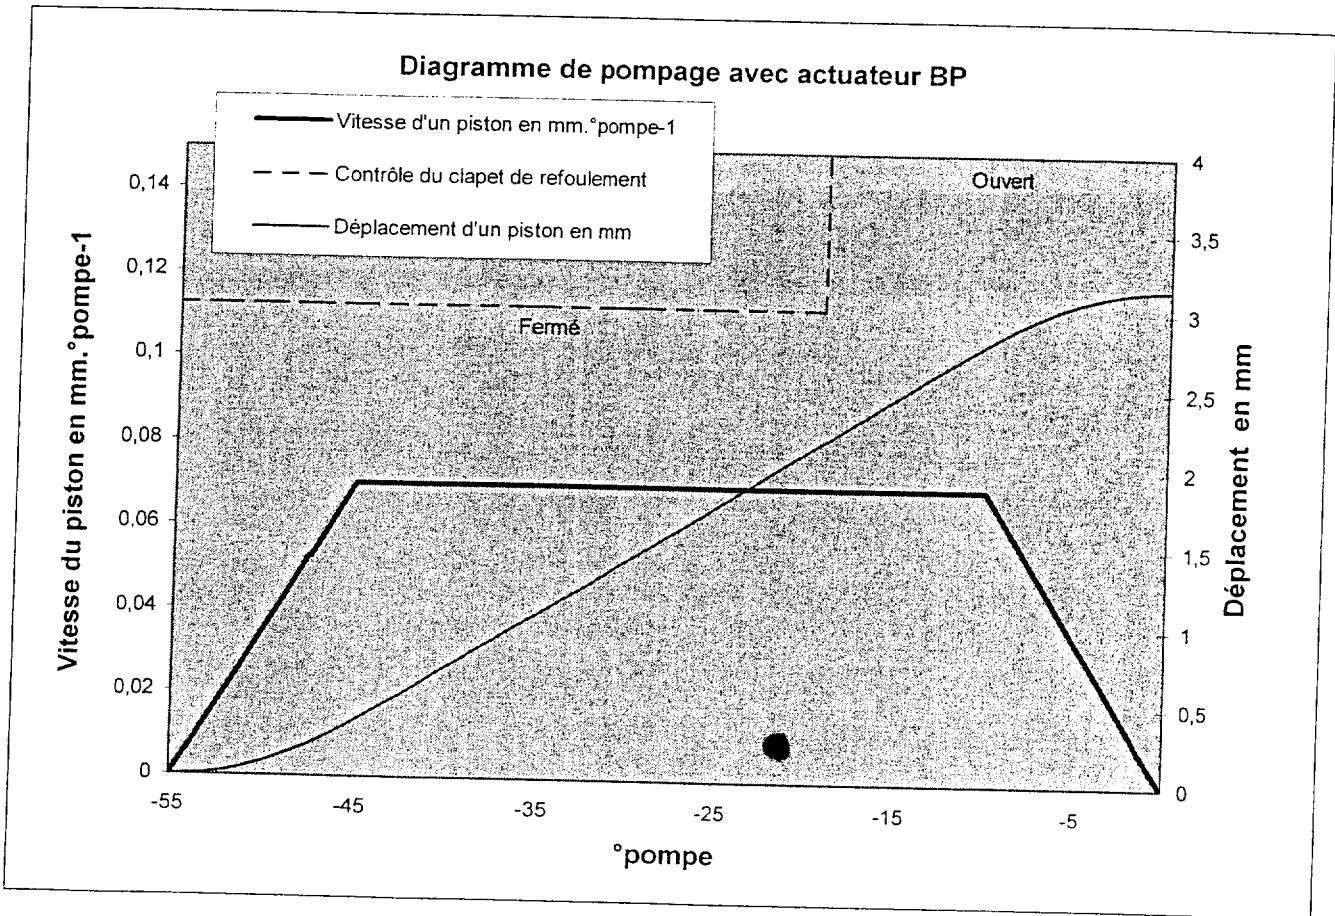
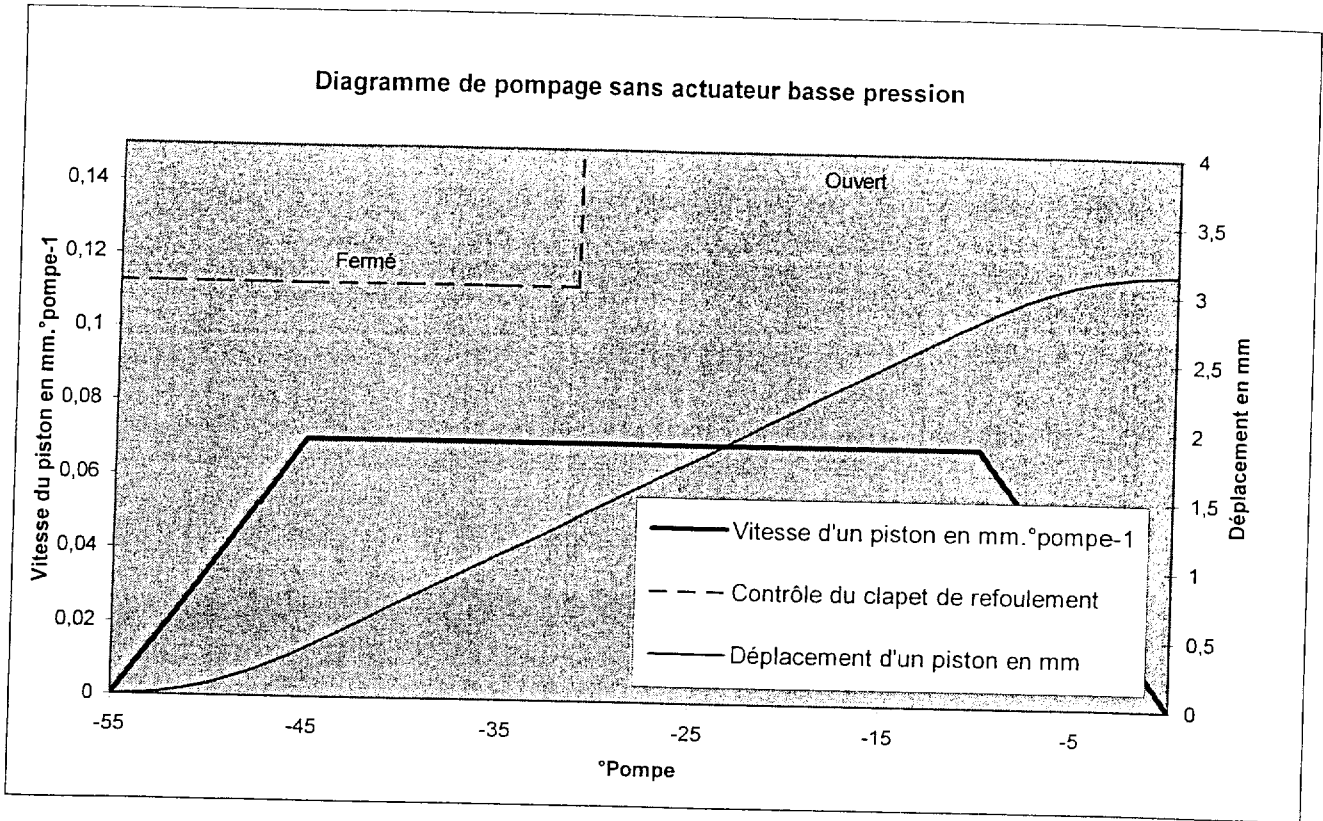


Diagramme de pompage sans actuateur basse pression

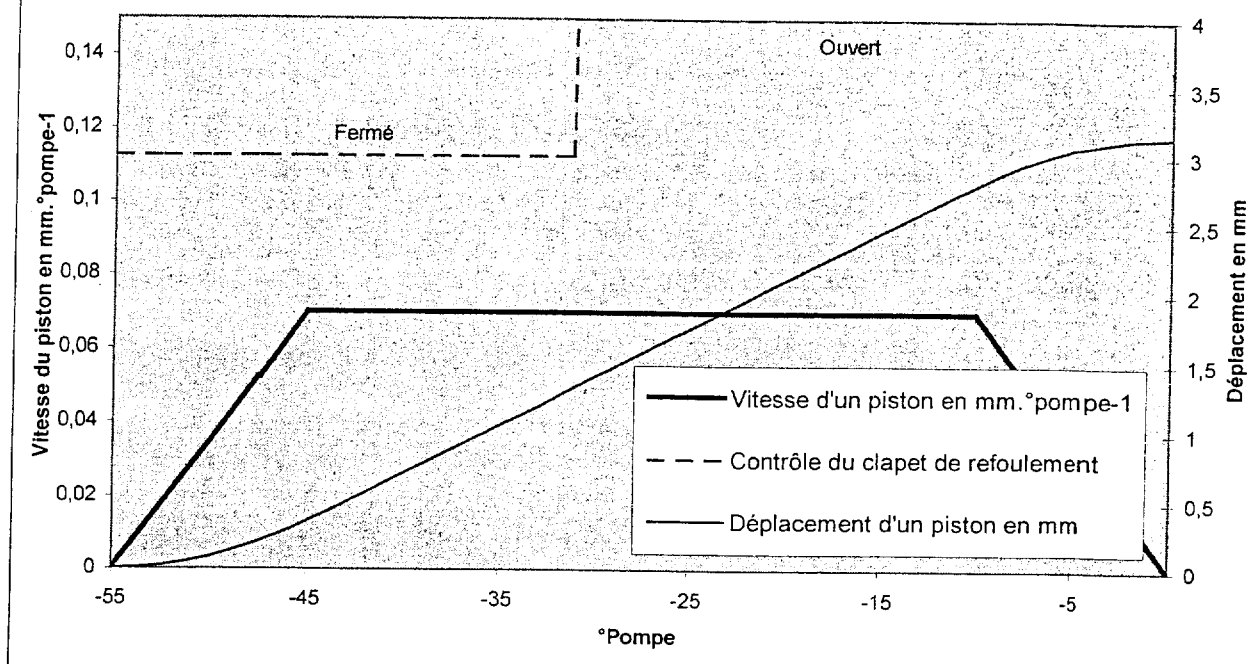


Diagramme de pompage avec actuateur BP

