
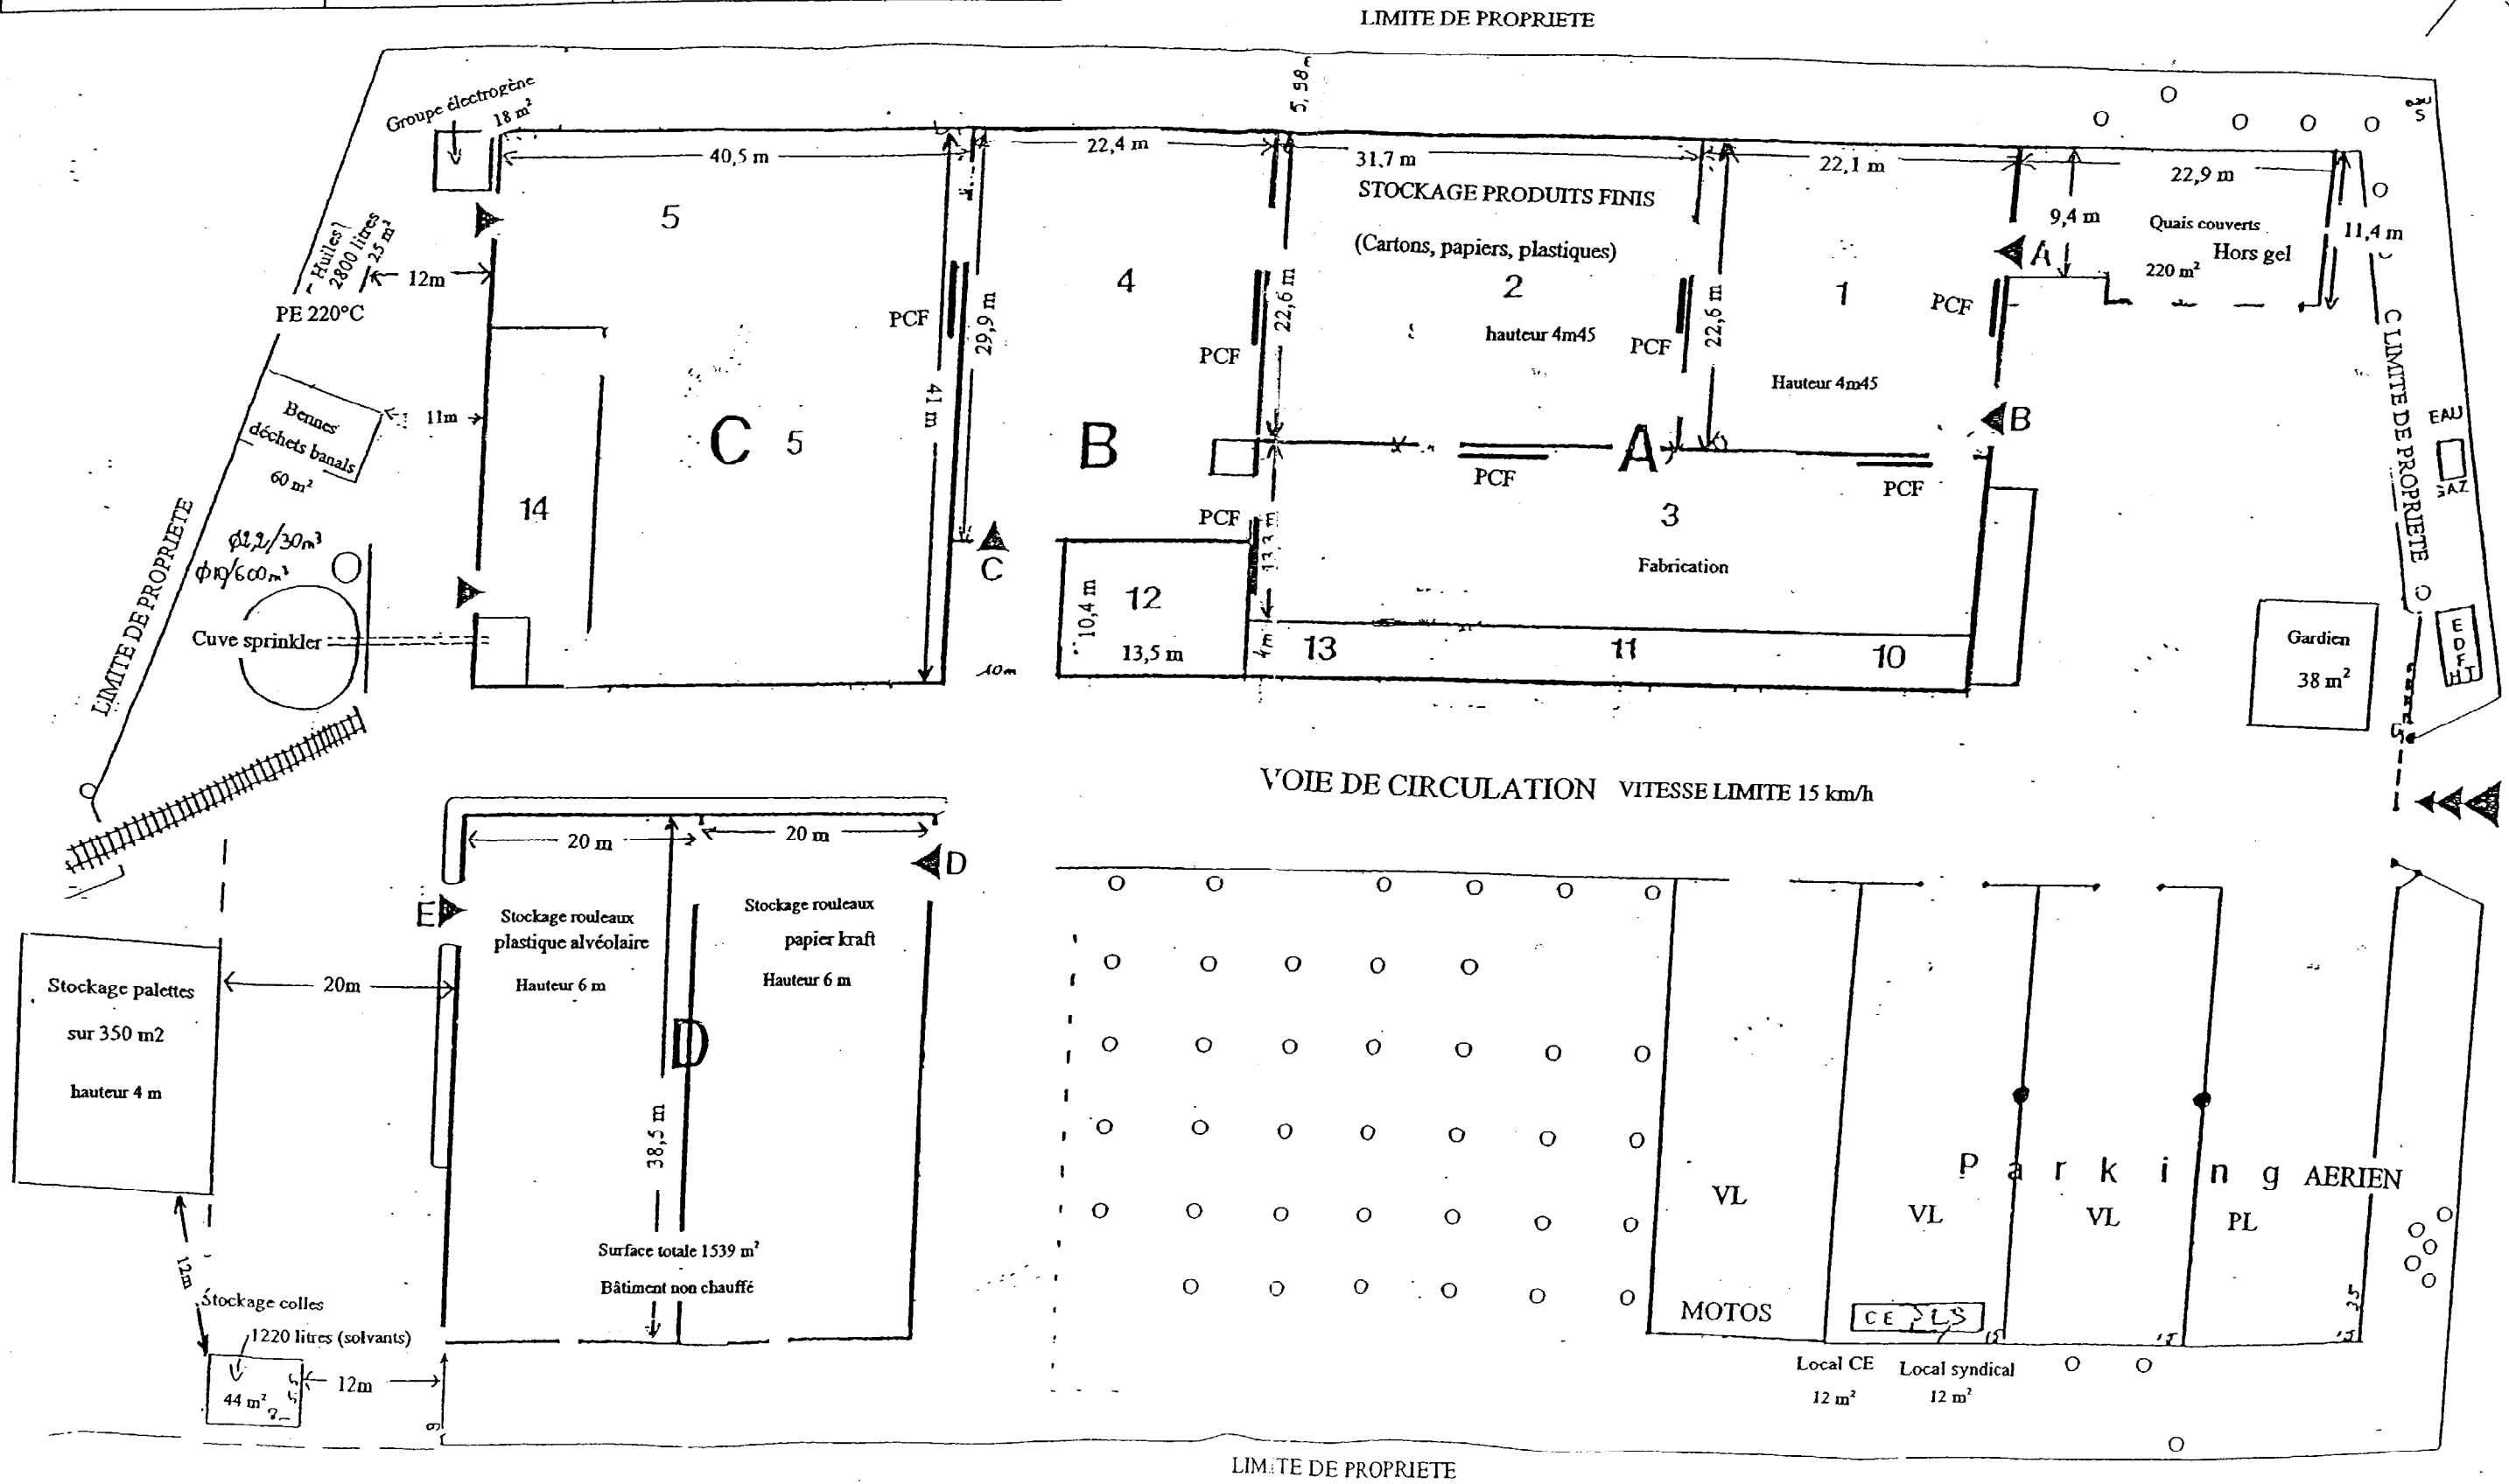


GROUPEMENT INTER-ACADEMIQUE	C. A. P.	SESSION Juin 2005	Code(s) examen(s)	Tirages
Spécialité : Agent vérificateur d'appareils extincteurs				A
Sujet : Epreuve E.P.2.				L
Coefficient : 7	Durée : 3 heures	Feuillet : 3/21		R



PLAN DE MASSE



GROUPEMENT INTER-ACADEMIQUE		C. A. P.		SESSION Juin 2005		Code(s) examen(s)	Tirages	
Spécialité : Agent vérificateur d'appareils extincteurs								A
Sujet : Epreuve E.P.2.								L
Coefficient : 7	Durée : 3 heures	Feuillet : 4/21					R	

BATIMENT A


ECHELLE 5/1000
0 2m 4m 6m

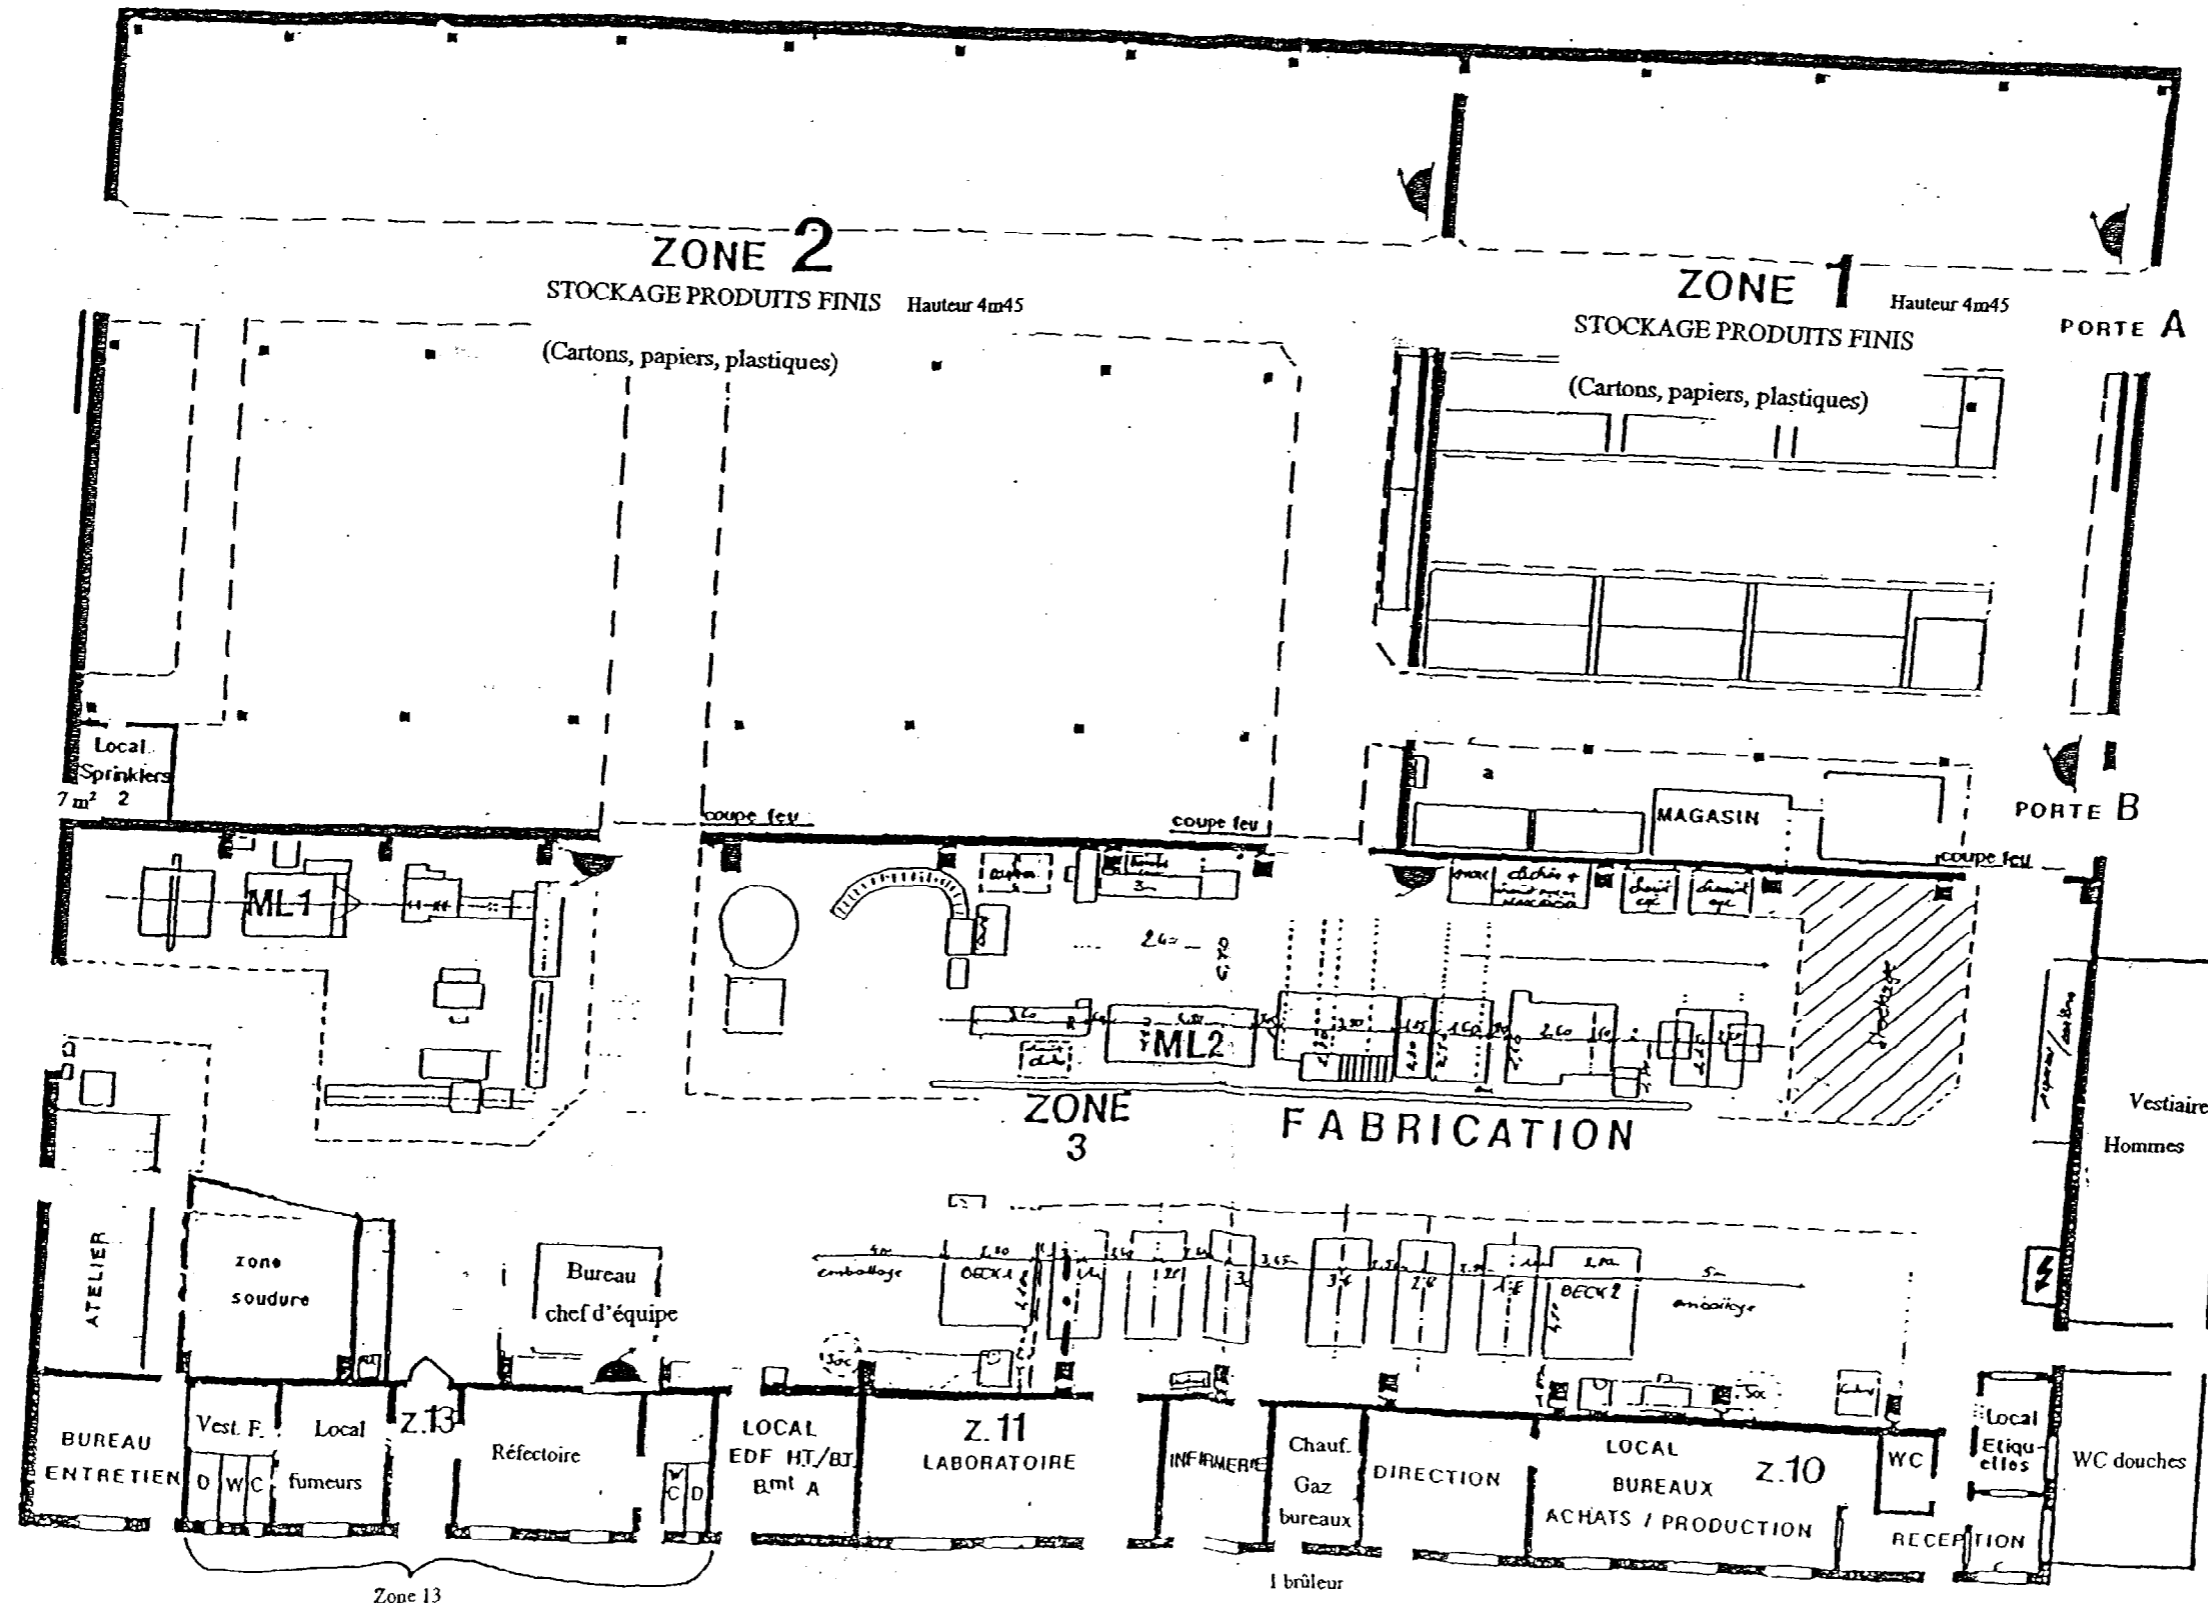

LOCAL OU ZONE	SURFACE
ZONE 1	499 m ²
ZONE 2	716 m ²
LOCAL SPRINKLER N°2	7 m ²
ZONE 3	716 m ²
QUAIS	220 m ²
VESTIAIRES HOMMES	57 m ²
ZONE 10 - BUREAUX	63 m ²
CHAUFFERIE GAZ	9 m ²
INFIRMERIE	11 m ²
ZONE 11 - LABORATOIRE	31 m ²
LOCAL EDF HT/BT	15 m ²
ZONE 13	56 m ²
BUREAU ENTRETIEN	16 m ²

LEGENDE  Robinet d'incendie armé


GROUPEMENT INTER-ACADEMIQUE		C. A. P.	SESSION Juin 2005	Code(s) examen(s)	Tirages
Spécialité : Agent vérificateur d'appareils extincteurs					A
Sujet : Epreuve E.P.2.					L
Coefficient : 7	Durée : 3 heures	Feuillet : 5/21	R		

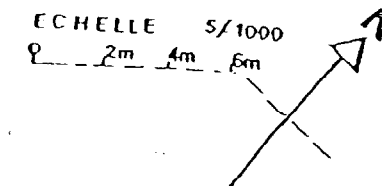


BATIMENT C

BATIMENT B

HAUTEUR PLAFOND 8,5m

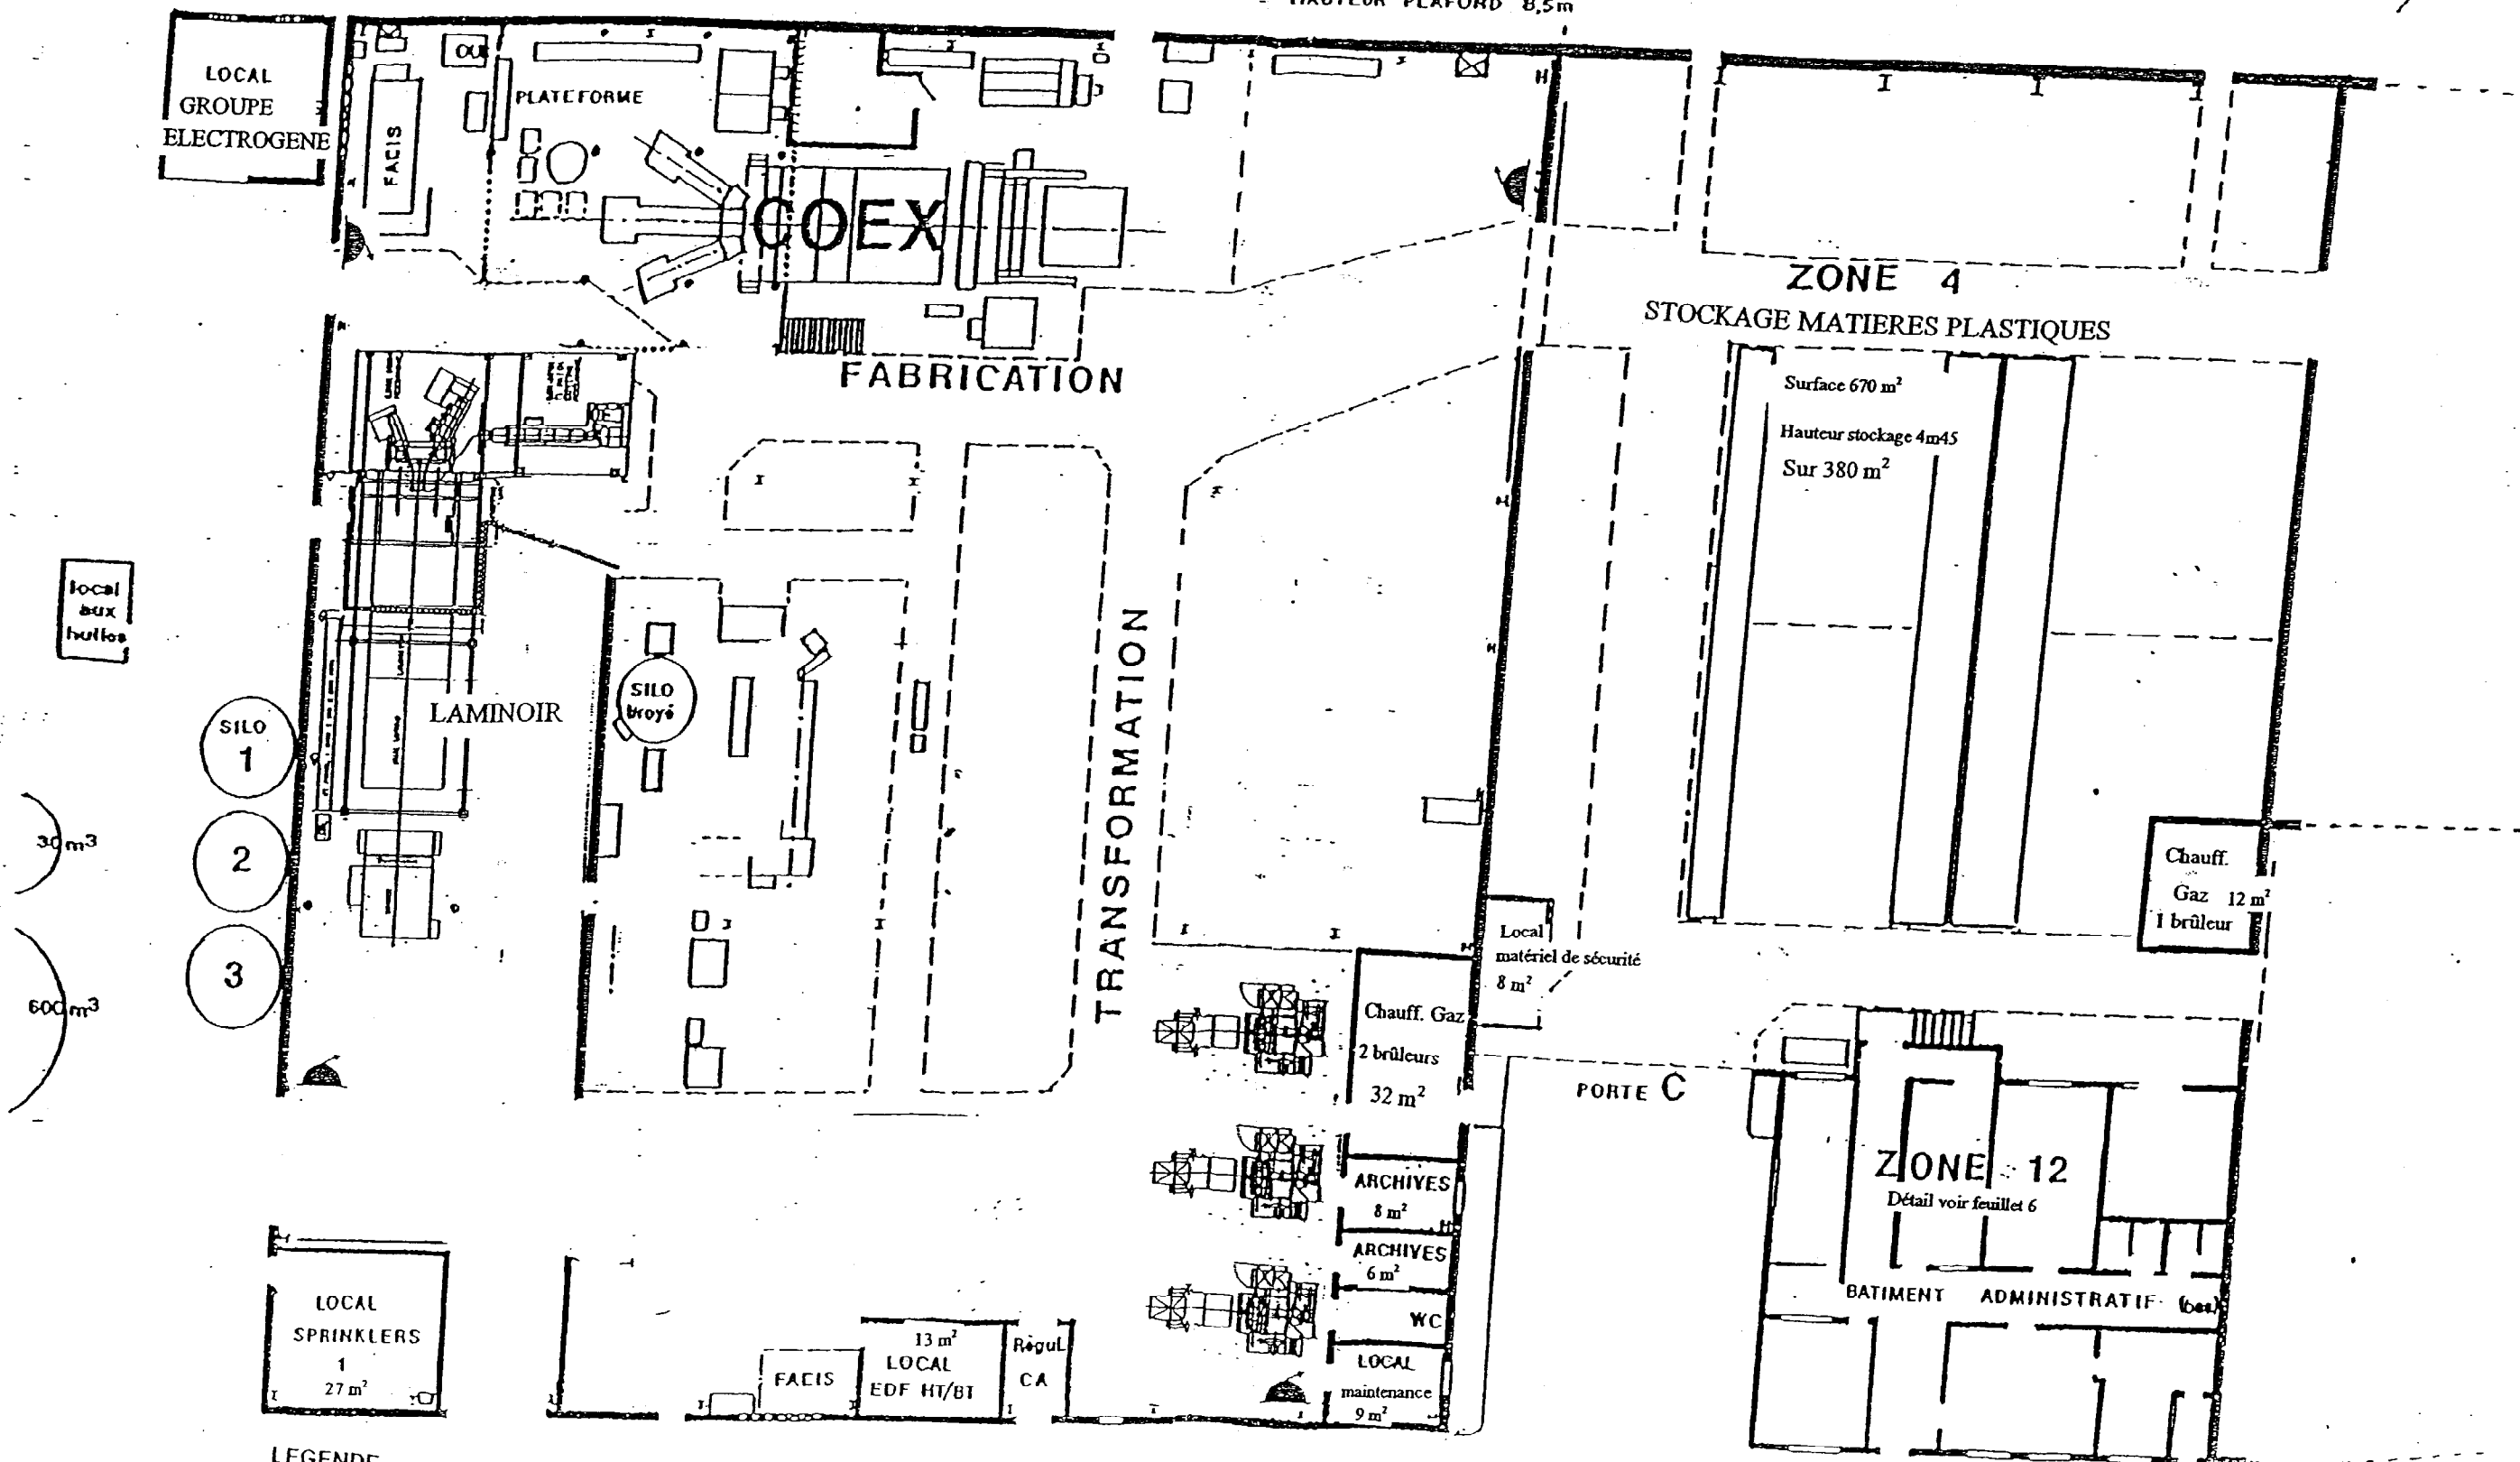


LEGENDE





GROUPEMENT INTER-ACADEMIQUE		C.A.P.		SESSION Juin 2005		Code(s) examen(s)		Tirages	
Spécialité : Agent vérificateur d'appareils extincteurs		Sujet : Epreuve E.P.2.						A	
								L	
								R	
Coefficient : 7		Durée : 3 heures		Feuille(s) : 6/21					

SERVICES ADMINISTRATIFS

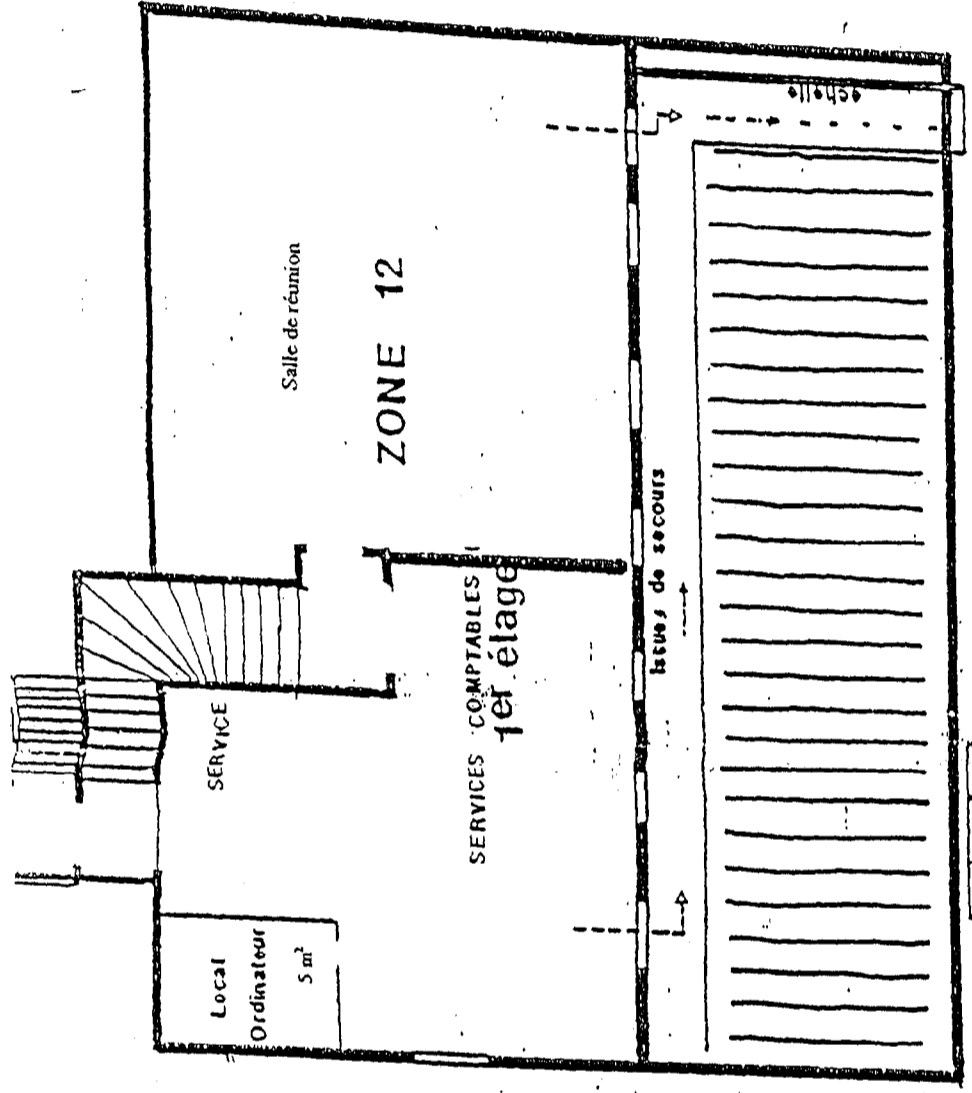

1^{ER} ETAGE
112 m²
Hauteur de l'étage : 3m50

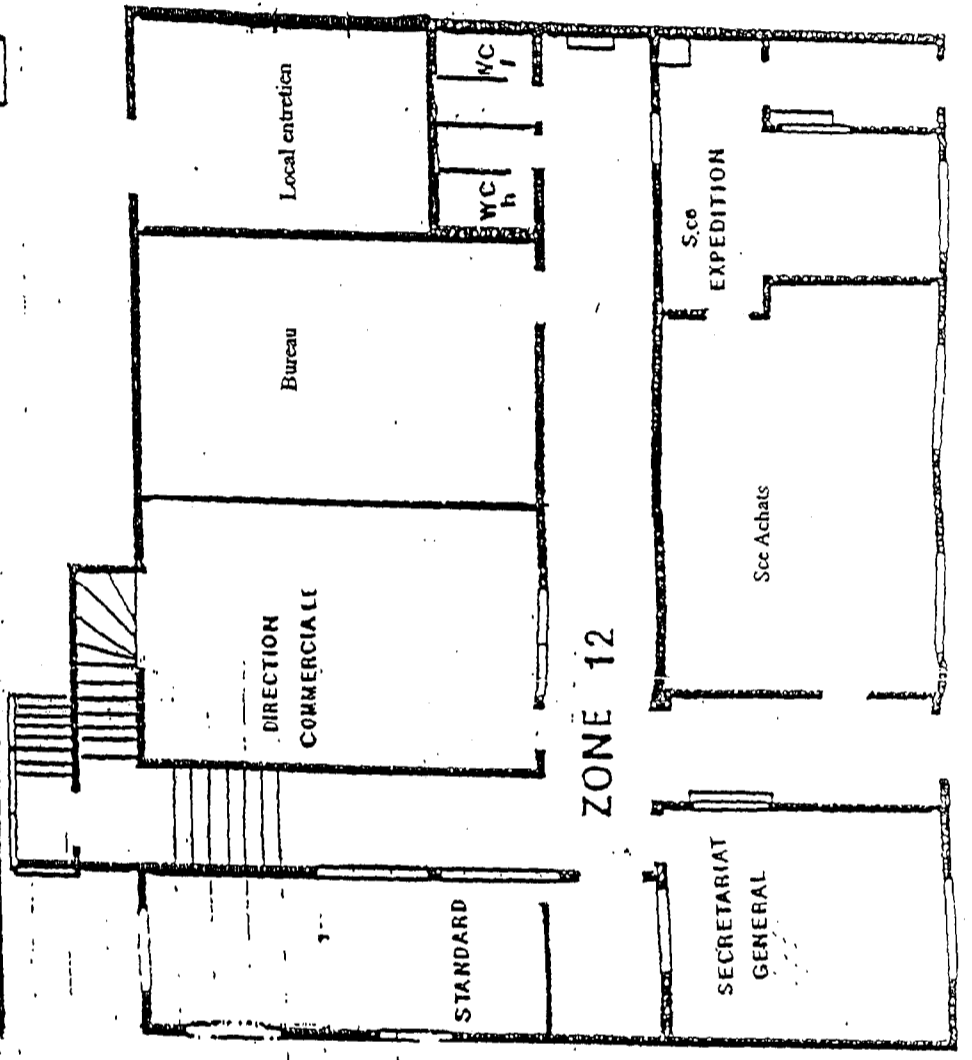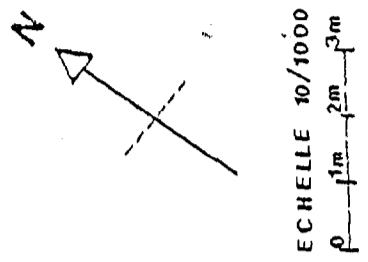

REZ DE CHAUSSEE
140 m²