




SERVICES CULTURE ÉDITIONS
RESSOURCES POUR
L'ÉDUCATION NATIONALE

**Ce document a été numérisé par le CRDP de Caen pour la
Base Nationale des Sujets d'Examens de l'enseignement professionnel**

Ce fichier numérique ne peut être reproduit, représenté, adapté ou traduit sans autorisation.

Implantation EU

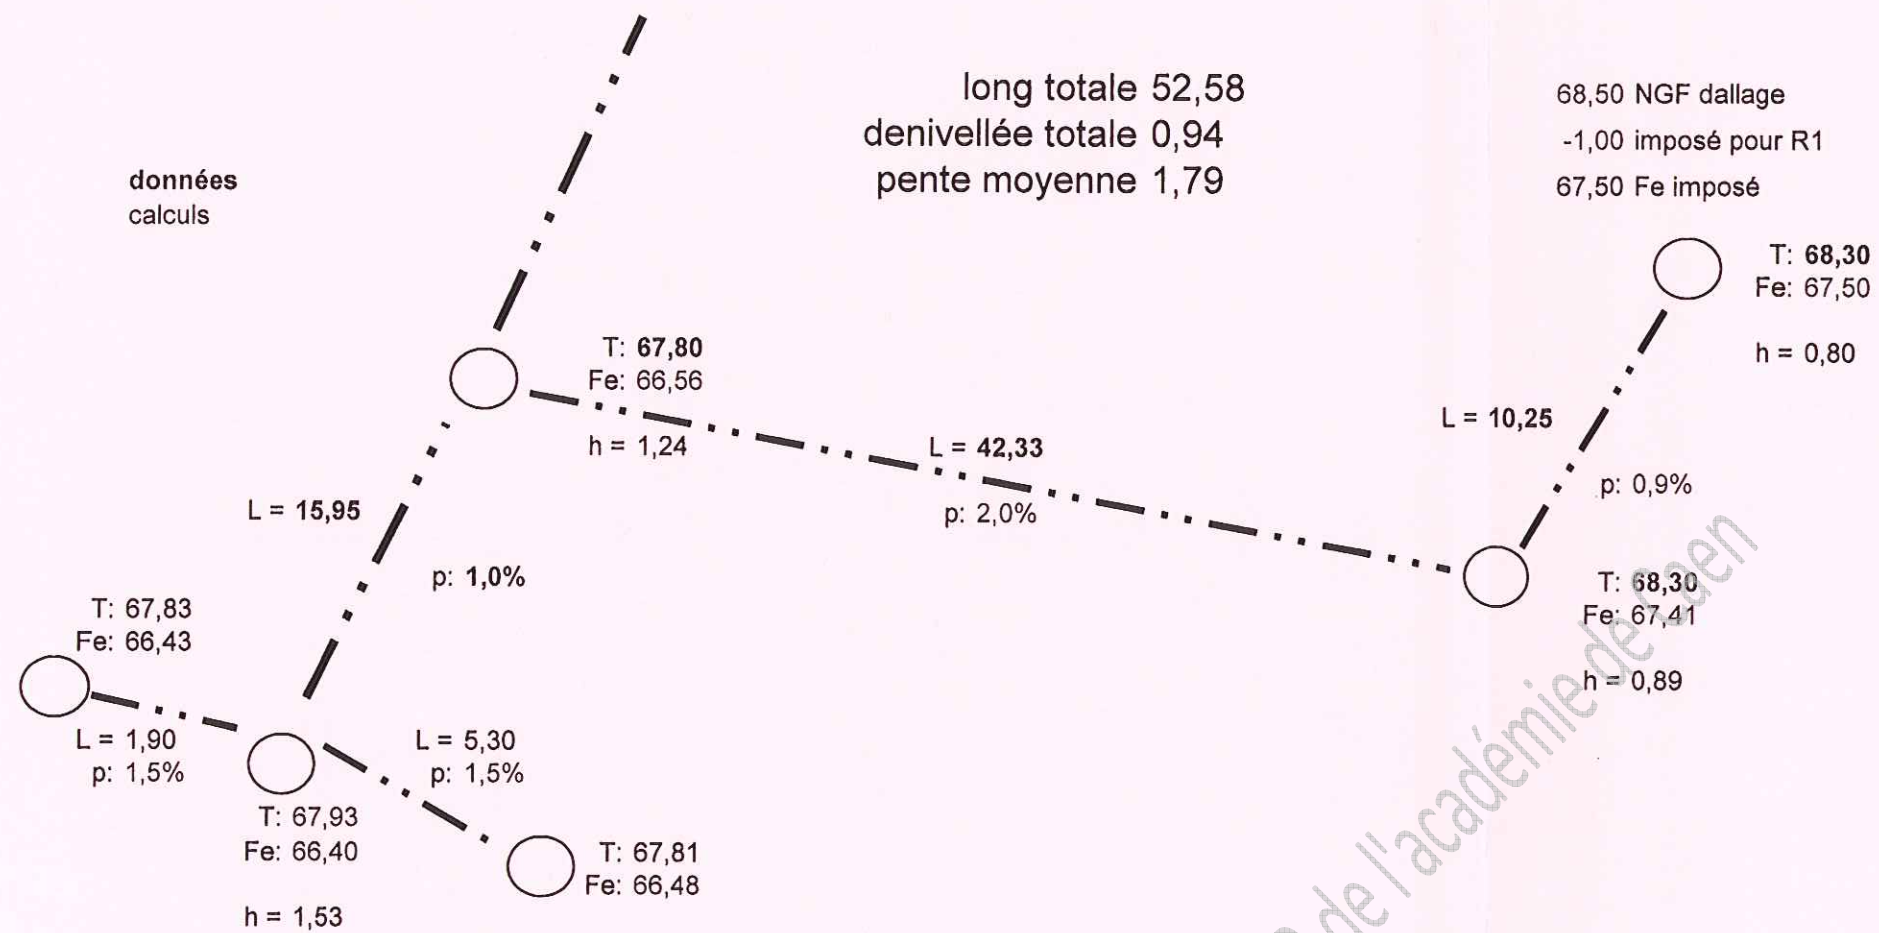

Conclusion : la pente de 0.9% est inférieure à la pente minimale donc elle ne suffit pas.

Nivellement

Dallage cote brute 68.650 max : 68.655 min : 68.645

| St° | Points visés | Lect AR fil niv | Lect AV fil niv | Dénivelée | Altitude du point | Remarques |
|-----|--------------|--------------------|--------------------|-----------|-------------------|-----------|
| | ref | 1748 | | | 68,240 | ref |
| St1 | 5 | | 1333 | 415 | 68,655 | bon |
| | 6 | | 1335 | 413 | 68,653 | bon |
| | 7 | | 1342 | 406 | 68,646 | bon |
| | 8 | | 1340 | 408 | 68,648 | bon |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

CORRIGE