



**LE RÉSEAU DE CRÉATION  
ET D'ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUES**

**Ce document a été mis en ligne par le Réseau Canopé  
pour la Base Nationale des Sujets d'Examens de l'enseignement professionnel.**

**Ce fichier numérique ne peut être reproduit, représenté, adapté ou traduit sans autorisation.**

# Baccalauréat Professionnel

## TRAVAUX PUBLICS

Session 2018

### DOSSIER SUJET

#### PROJET D'AMÉNAGEMENT « LES CLOITRES » Aménagement de l'espace public.

Les situations professionnelles.		Page
S1	<input type="checkbox"/> Analyse du projet d'aménagement.	2/14
S2	<input type="checkbox"/> Étude des murs et des tirants micropieux.	3/14
S3	<input type="checkbox"/> Assainissement.	5/14
S4	<input type="checkbox"/> Terrassement.	7/14

#### Sous-épreuve E.21 - Unité U.21

Le paragraphe « La situation professionnelle » pose le problème que vous devez résoudre.

Celui intitulé « Les données » vous indique les documents issus du dossier de définition de l'ouvrage regroupés dans le dossier technique et les documents techniques regroupés dans le dossier ressources dont vous avez principalement besoin pour répondre.

Le paragraphe « Le travail demandé » précise et énonce les différentes questions déduites de la situation professionnelle.

Vous répondrez directement sur le sujet. Le dossier sujet (14 pages) est composé de 8 pages (SUJET) et 6 pages (DOSSIER RESSOURCES).

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.

« L'usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé. »

## U.21 : Analyse technique d'un ouvrage

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TRAVAUX PUBLICS	CODE 1806- TP PO21	SESSION 2018	SUJET
ÉPREUVE U21	DURÉE 3H	COEFFICIENT 2	Page 1 sur 14

**La situation professionnelle :**

Vous êtes salarié d'une entreprise de travaux publics qui vient d'obtenir un marché public. Vos supérieurs vous demandent de vous informer sur ce chantier, afin de pouvoir transmettre certaines informations à vos collègues.

**Les données :**

DT	Le dossier technique.	▪ Page de garde du Dossier Technique.	DT 00
		▪ Plan de situation.	DT 01
		▪ Plan de masse.	DT 01
		▪ Extrait du C.C.T.P.	DT 02 à DT 04
		▪ Plan de composition.	DT 06
		▪ Plan de principe de barrièrage.	DT 07
		▪ Plan de localisation des murs et escaliers.	DT 08
DR	Le dossier ressources.		DR 01 A DR 08

**Les exigences :**

Les réponses sont exactes, détaillées et conformes au dossier technique.

Les réponses seront rédigées sous forme de phrase.

Une attention particulière sera portée à l'orthographe.

**Le travail demandé :**

**Question 1.1 :** Nommer ce projet et le décrire rapidement en 2 lignes maximum.

Noms du projet :

**Description :**

---



---

**Question 1.2 :** Une des équipes se trouve à « TERVES » et vous téléphone pour connaître la localisation du chantier. Indiquer le nom de l'axe routier et la direction à prendre pour se rendre sur le chantier.

**Question 1.3 :** L'équipe est arrivée dans la ville. Donner le nom de la rue se trouvant au nord du chantier pour l'aider à vous rejoindre.

**Question 1.4 :** Citer deux bâtiments publics ou architecturaux permettant de localiser le chantier.

- 
- 

**Question 1.5 :** Vous avez guidé vos collègues grâce à deux types de plan. Donner une définition de ces documents, les informations y figurant.

- **Plan de situation :**

- **Plan de masse :**

- **Préciser lequel est représenté à « grande échelle » :**

**Question 1.6 :** Avant de débiter les travaux, vous consultez le C.C.T.P. Donner le nom complet de ce document et ses fonctions.

---



---



---

**La situation professionnelle :**

Vous intégrez l'équipe en charge de la réalisation des Murs 2 et 5. On vous demande de vous approprier les choix techniques retenus pour cette phase du chantier afin de dimensionner et positionner les micropieux.

**Les données :**

DT	Le dossier technique.	▪ Fondations vue en plan – zones d'études.	DT 05
		▪ Plan de localisation des murs et escaliers.	DT 08
		▪ Vue en plan – fondations : extrait mur 5 et 5 bis.	DT 09
		▪ Extrait vue en coupe Mur 2 et Pieux Mur 5.	DT 10
DR	Le dossier ressources.	▪ Formulaire béton.	DR 02
DC	Les données complémentaires		DR 01

**Les exigences :**

Les réponses sont exactes, détaillées et conformes au dossier technique.

Les formules utilisées sont apparentes.

Les calculs sont présentés et les unités apparaissent.

Les constructions graphiques sont réalisées avec soin et respectent les échelles imposées.

**Le travail demandé :**

**Question 2.1 :** On souhaite analyser les efforts dans les tirants et les micropieux du Mur M5, mettre une croix dans la colonne correspondant à la sollicitation.

Noms	Traction	Compression	Aucune
MP8			
MP9			
MP10			
MP11			
MP12			
MP13			

**Question 2.2 :** On vous demande d'estimer le diamètre du Micropieu MP8 à l'ELS, en ne tenant compte que de la sollicitation en compression. Détailler vos calculs et noter les unités de vos résultats.

- Calculer la contrainte admissible  $f_{cd}$  en compression : (Arrondir la valeur au dixième par excès)

- Calculer l'effort normal N :

- Calculer la section comprimée avec  $f_{cd} = 17 \text{ MPa}$  : (Arrondir la valeur au dixième par excès).

- Calculer le diamètre du Micropieu MP8, on prendra  $S = 50 \text{ cm}^2$  : (Arrondir la valeur à l'unité supérieure)


**Question 2.3 :** Le Mur M5 doit être stable au glissement (G), au renversement (R) et au poinçonnement (P). Indiquer par une croix la fonction des micropieux MP8 et MP9.

Rep.	Noms	G	R	P
1	Micropieux MP8			
2	Micropieux MP9			

Indiquer les conséquences des phénomènes suivants en notant utilisant les lettres : G, R, P.

- Poids des terres et du mur :

- Poussée des terres :

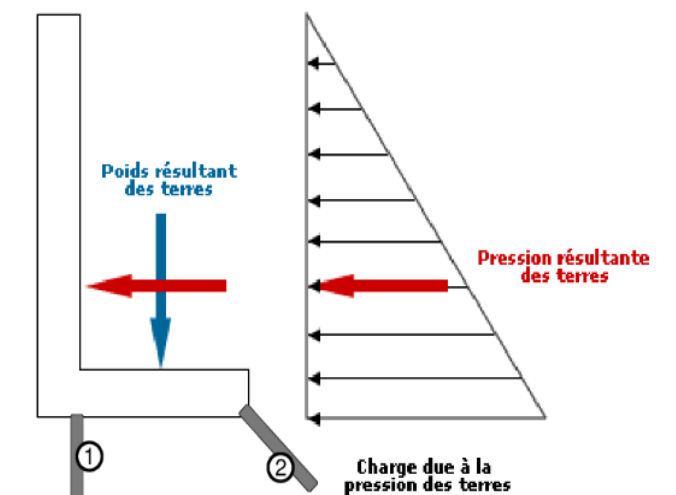



**La situation professionnelle :**

Vous intégrez l'équipe V.R.D. en charge de la réalisation du réseau d'eau pluviale. On vous demande d'analyser une partie du réseau PVC, afin d'en valider les caractéristiques.

**Les données :**

DT	Le dossier technique.	▪ Extrait du C.C.T.P.	DT 02 à DT 04
		▪ Fondations vue en plan – zones d'études.	DT 05
		▪ Plan de composition.	DT 06
		▪ Extrait plan des réseaux.	DT 14
DR	Le dossier ressources.	▪ Dimensionnement des tranchées.	DR 03
		▪ Fournitures pour les réseaux.	DR 08
DC	Les données complémentaires.		DR 01

**Les exigences :**

Les réponses sont exactes, détaillées et conformes au dossier technique.

Les formules utilisées sont apparentes.

Les calculs sont présentés, détaillés et les unités apparaissent.

Les tracés sur l'abaque sont réalisés avec soin et respectent les couleurs imposées.

Les réponses seront rédigées sous forme de phrase.

**Le travail demandé :**


**Question 3.1 :** Vous intervenez sur la portion de réseau comprise entre les repères G1 et G2. Compléter les informations suivantes :

Matière et diamètre nominal :  Classe de rigidité :

Nombre de tuyau nécessaire pour relier G1 à G2 :

**Question 3.2 :** Calculer la pente (en %) entre les repères G1 et G2. Comparer cette pente avec les données du dossier technique. (Arrondir la valeur au centième par excès)

**Question 3.3 :** En tenant compte de la pente et du diamètre donnés par le dossier technique, indiquer la vitesse d'écoulement et le débit sur l'abaque. Faire apparaître votre cheminement en rouge sur l'abaque.

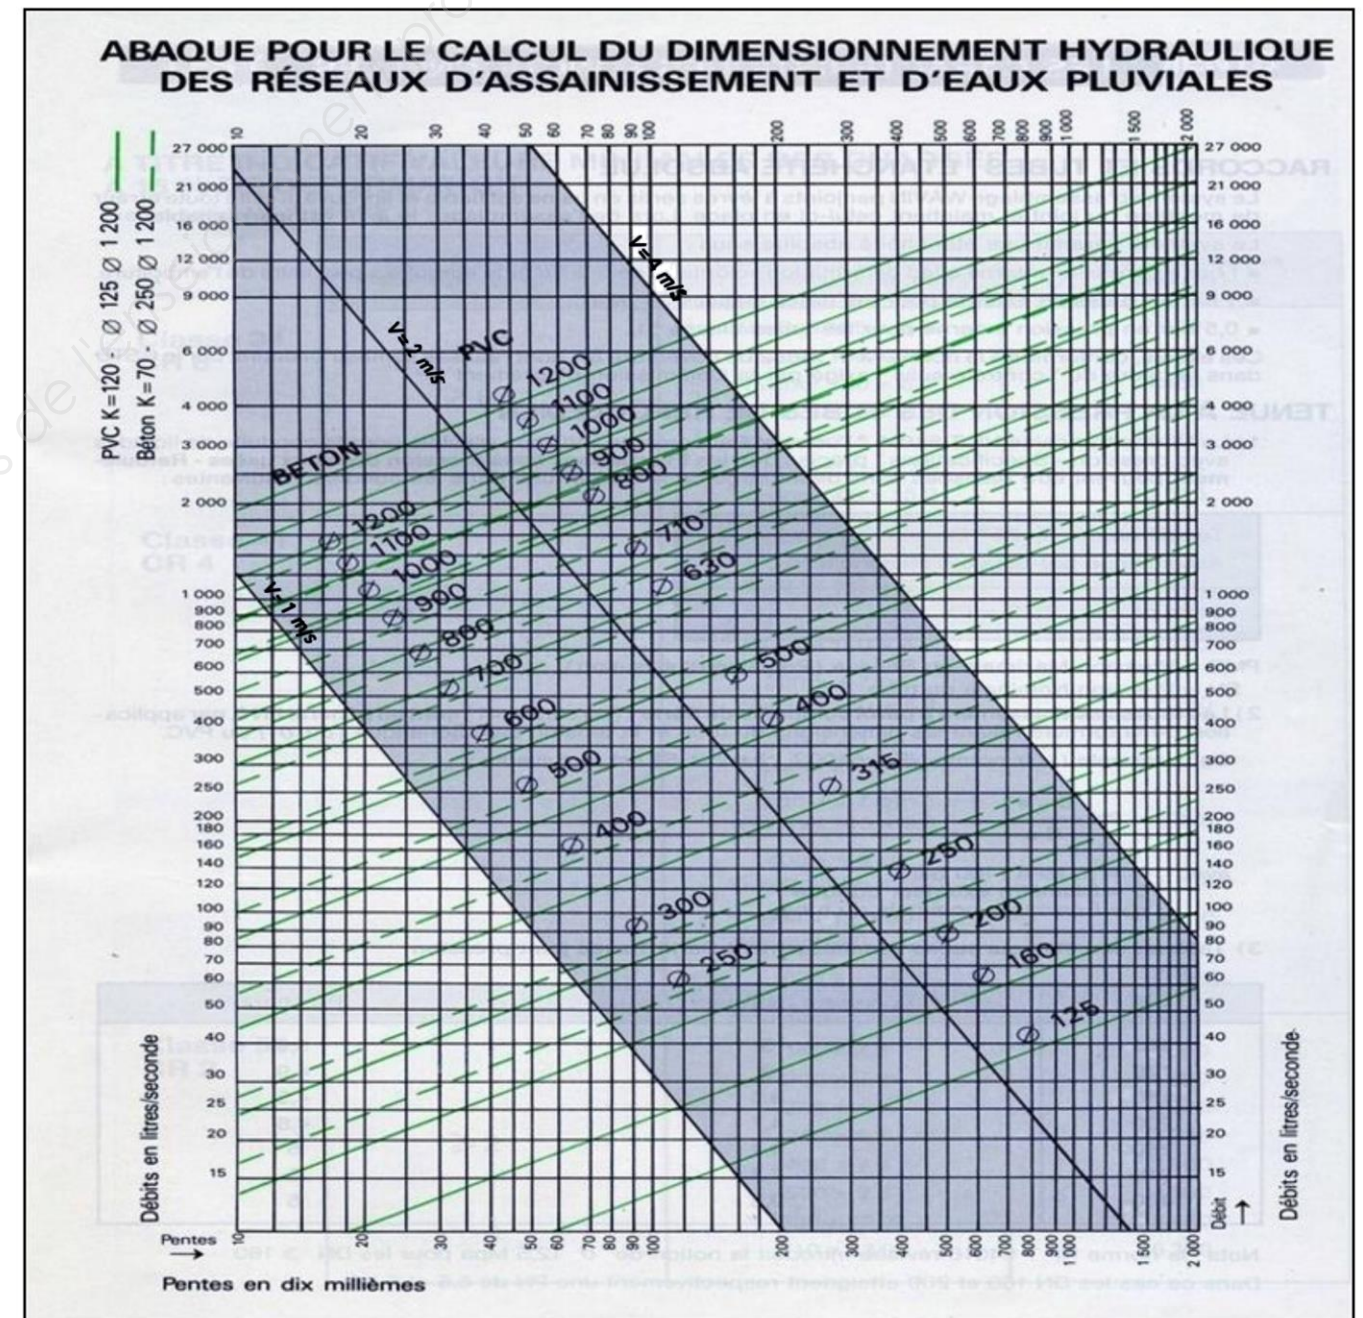

Débit :

Vitesse :

**Question 3.4 :** La grille G1 avale une superficie de 300 m<sup>2</sup>, en tenant compte de la valeur des pluies décennales sur la commune, calculer le volume d'eau en m<sup>3</sup> à évacuer.

---



---

**Question 3.5 :** En tenant compte des précipitations décennales, donner la pente nécessaire pour absorber un débit de 40 l/s tout en gardant le même diamètre (PVC Ø 160 mm). Faire apparaître votre cheminement en vert sur l'abaque.

- Valeur modifiée de la pente :

**Question 3.6 :** Les contraintes du chantier imposent de garder le même fils d'eau entre G1 et G2 (pente de 1%). Déterminer la nouvelle valeur du diamètre à prendre en compte pour un débit de 40 l/s. Faire apparaître votre cheminement en vert sur l'abaque.

- Valeur modifiée du Ø :

**Question 3.7 :** Déterminer l'altitude du fond de fouille au droit de la grille G1.

---

**Question 3.8 :** En tenant compte de la côte tampon de la grille G1, calculer la profondeur de la tranchée à réaliser.

---

**Question 3.9 :** La mise en place d'un blindage est-elle nécessaire pour cette tranchée ? Justifier votre réponse.


---

**Question 3.10 :** Dessiner la vue en coupe de la structure finale de cette tranchée et compléter la légende s'y rapportant. Réaliser votre dessin à l'aide d'un matériel de traçage.

Vous devez faire apparaître :

Les désignations des matériaux.	La dénomination et le diamètre du réseau EP.
Les cotations relatives au réseau.	Le grillage avertisseur (couleur et position).
Les cotations relatives aux couches de matériaux.	La cotation NGF et le FE.

**Echelle :** 1/10<sup>ème</sup>

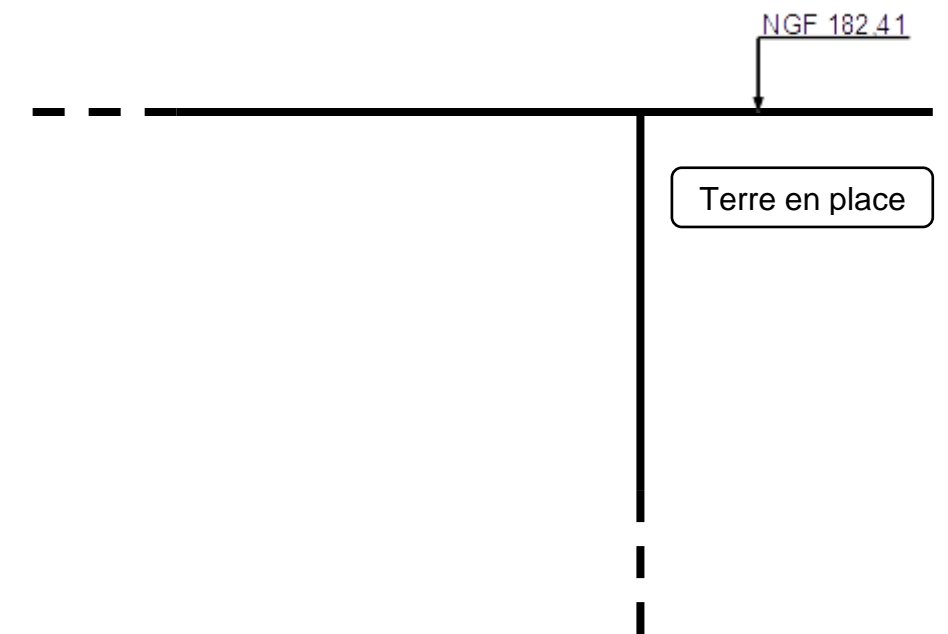

**Légende :** (à créer en fonction de vos besoins)



---



---



---

**La situation professionnelle :**

L'équipe en charge de la réalisation du terrassement de la plateforme n°2 a besoin de renfort. Disposant des qualifications pour conduire un compacteur, on vous intègre à la phase de compactage et on vous demande de donner les instructions aux autres conducteurs d'engins.

**Les données :**

DT	Le dossier technique.	▪ Extrait du C.C.T.P.	DT 02 A DT 04
		▪ Fondations vue en plan – zones d'études.	DT 05
		▪ Plan de composition.	DT 06
DR	Le dossier ressources.	▪ Tableau de classification des sols.	DR 04
		▪ Utilisation des sols en remblai.	DR 05
		▪ Classements des compacteurs.	DR 06
		▪ Tableaux de compactage.	DR 07
DC	Les données complémentaires.		DR 01

**Les exigences :**

Les réponses sont exactes, détaillées et conformes au dossier technique.

Les calculs sont présentés et les unités apparaissent.

Les réponses seront rédigées sous forme de phrase.

Les tracés sont réalisés avec soin et respectent les couleurs imposées.


**Le travail demandé :**

**Question 4.1 :** Le CCTP indique des remblais de type GNT A 0/20, GNT A 0/60 et GNT A 0/100.

Donner la signification des lettres et chiffres suivants :

- GNT 0/100 :

**Question 4.2 :** Déterminer la classe des matériaux utilisés en remblai pour la plateforme n°2 (GNT A 0/20 et GNT A 0/100). Faire apparaître votre démarche sur les figures du dessous :

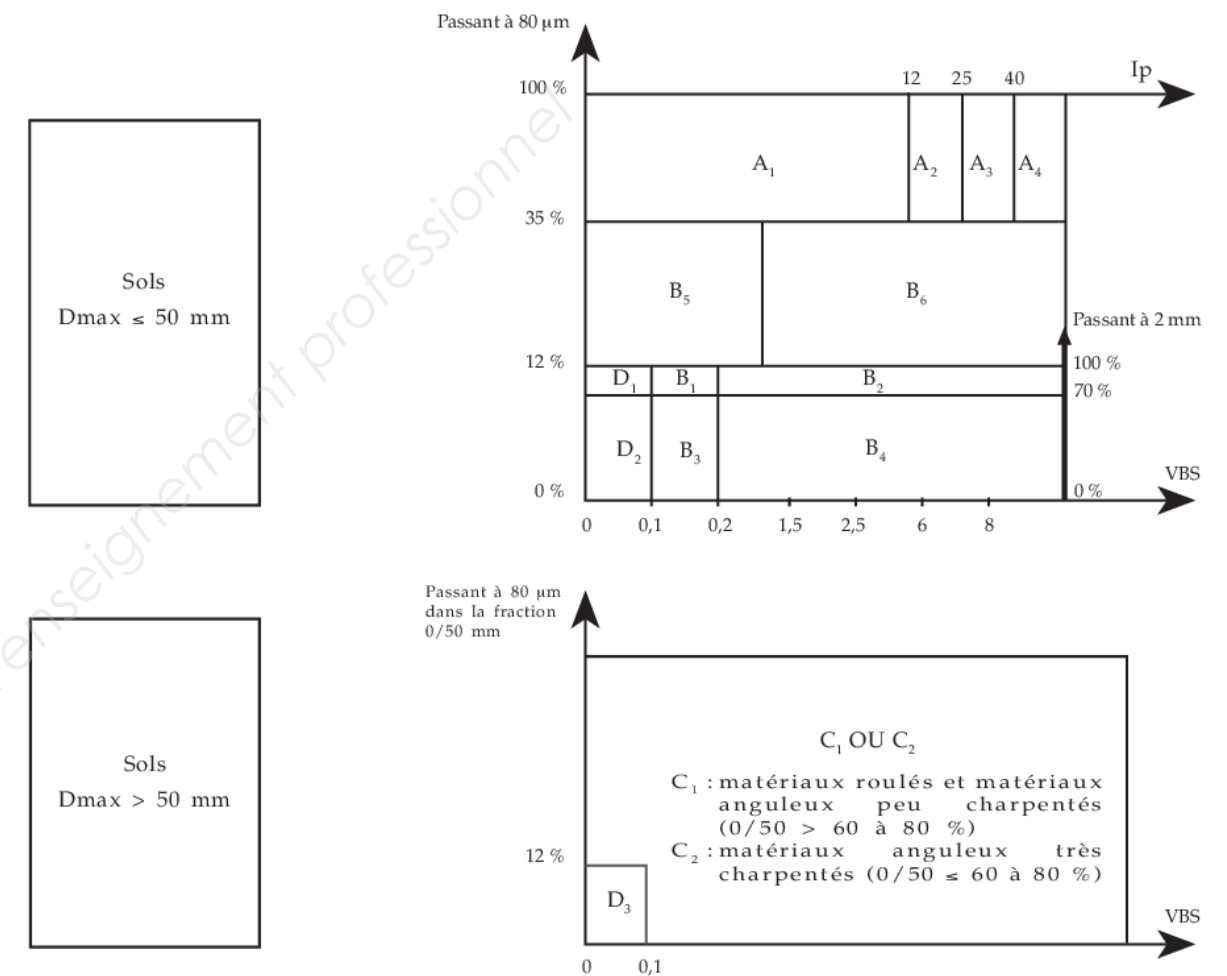

Classe GNT A 0/20 :

Classe GNT A 0/100 :

Déterminer l'état hydrique de la GNT A 0/20 :

**Question 4.3 :** En tenant compte des conditions météorologiques, donner les instructions suivantes aux conducteurs d'engins qui réaliseront le compactage des deux matériaux.

Indiquer les codes	GNT A 0/20	GNT A 0/100
Compactage		
Traitement		



**Question 4.4 :** Votre entreprise dispose de 4 types de compacteur. En tenant compte des caractéristiques suivantes, déterminer les classes de chacun des compacteurs.

**Caractéristiques des compacteurs :**

Type	Rouleaux à pneumatiques	Rouleaux monocylindres	Rouleaux monocylindres	Compacteur à pieds dameurs
Nom :	BW 28 RH	BW 177-D5	CA 1300 D	CA 1300 PD
Charge en kg	3500 / roue	4000	1800	2000
L génératrice (mm)		1686	1370	1370
Amplitude A0 (mm)		1,9	1,7	1,5

**Détailler vos calculs pour chacun des compacteurs :**

BW 28 RH :

---

BW 177 D5 :

---

CA 1300 D :

---

CA 1300 PD :

---

**Compléter le tableau suivant en mettant une croix dans la case correspondante :**

Compacteur :	BW 28 RH	BW 177-D5	CA 1300 D	CA 1300 PD
V1				
V2				
P1				
P2				
VP1				
VP2				
VP3				
Aucun.				

**Question 4.5 :** Votre entreprise dispose des classes de compacteurs suivants :

V1 V2 P1 VP1

Vous devez faire le choix d'un ou de plusieurs compacteurs pouvant réaliser le compactage de la GNT A 0/100 (Classe de sol D3). On prendra une énergie de compactage moyenne (Code 2).

**Compléter le tableau suivant en mettant une ou des croix :**

	Convient.	Ne convient pas.
Compacteur P1		
Compacteur V1		
Compacteur V2		
Compacteur VP1		

**Question 4.6 :** Vous reprenez deux classes de compacteur (V1 et V2) et un compactage de Code 2 pour les deux types de sols (B6 et D3) présents sur le chantier. Choisir et justifier le choix du compacteur à utiliser.

---



---

**Question 4.7 :** Vous devez compacter une GNT A 0/100 (type D3) sur une épaisseur de 40 cm avec un compacteur de classe V2. Le tableau de compactage impose :

$$D_{\max} < 2/3 \text{ de l'épaisseur de la couche compactée.}$$

Définir les valeurs suivantes en détaillant vos calculs :

---

Épaisseur minimale de la couche en cm :

Épaisseur maximale de la couche en cm :

Nombre de couches :

Épaisseur(s) :

# U.21 : Analyse technique d'un ouvrage

## Baccalauréat Professionnel

### TRAVAUX PUBLICS

Session 2018

## DOSSIER RESSOURCES

### PROJET D'AMÉNAGEMENT « LES CLOÎTRES » Aménagement de l'espace public.

Les documents ressources spécifiques à l'épreuve E.21 (unité U.21)		Page
DR01	<input type="checkbox"/> Les données complémentaires.	10 / 14
DR02	<input type="checkbox"/> Formulaire béton.	10 / 14
DR03	<input type="checkbox"/> Dimensionnement des tranchées.	10 / 14
DR04	<input type="checkbox"/> Tableau de classification des sols.	11 / 14
DR05	<input type="checkbox"/> Utilisation des sols en remblai.	12 / 14
DR06	<input type="checkbox"/> Classement des compacteurs.	12 et 13 / 14
DR07	<input type="checkbox"/> Tableaux de compactage.	13 et 14 / 14
DR08	<input type="checkbox"/> Fournitures pour les réseaux.	14 / 14

**DR01 LES DONNÉES COMPLÉMENTAIRES.**

Situation n°2 : Étude des murs et des tirants micropieux.	
Tirants Micropieux :	Caractéristiques du béton $f_{ck} = 25 \text{ MPa}$
Charges sur les pieux MP8 :	Permanententes = <b>70 kN</b> Exploitation = <b>13 kN</b>

Situation n°3 : Assainissement.	
Pluies décennales :	<b>96,8 mm</b> (source météo France)

Situation n°4 : Terrassement.			
GNT A 0/20 :	Passant à 80 µm 20 %	VBS = 6	IPI = 7
GNT A 0/100	Passant à 80 µm : 10 % dans la fraction 0/50	VBS = 0.05	
Au moment de l'atelier de compactage, la météo annonce une alerte canicule.			
Le traitement de sol n'est pas envisagé.			

**DR02 FORMULAIRE BÉTON.**

**Les résistances de calcul en compression du béton.**

Les résistances de calcul sont définies par :

En compression

$$f_{cd} = \alpha_{cc} \times f_{ck} / \gamma_C$$

Avec :

- $\gamma_C$  : coefficient de sécurité = 1,5 pour les situations durables et transitoires
- $\alpha_{cc}$  : coefficient = 1.
- $f_{cd}$  : résistance de calcul en compression du béton (MPa)
- $f_{ck}$  : résistance en compression du béton, mesurée sur cylindre à 28 jours

**États limites de service (E.L.S.) à prendre en compte pour les bétons.**

Les combinaisons d'actions à l'E.L.S. :

$$N = G + Q_B$$

Avec :

- **N** : Effort normal en newtons.
- **G** : charges permanentes.
- **Q<sub>B</sub>** : charges d'exploitation.

**Formule de la contrainte en compression.**

$$\sigma = N / S$$

Avec :

- $\sigma$  : Contrainte admissible du béton en MPa.
- **N** : Effort normal en newtons.
- **S** : Section comprimée en mm<sup>2</sup>.

**DR03 DIMENSIONNEMENT DES TRANCHÉES.**

**Généralités.**

La largeur retenue est telle qu'il soit aisé d'y placer les tuyaux et autres éléments, d'y réaliser les assemblages et d'y effectuer convenablement les remblais autour de la canalisation.

**Largeurs totales des tranchées.**

Profondeur de tranchées en m	Largeur de tranchées (m)	
	De + 2 L (DN ≤ 600)	De + 2 L (DN > 600)
de 0,00 à 1,30	De + 2 x 0,30 (mini 0,90)	De + 2 x 0,40 (mini 1,70)
de 1,30 à 2,50	De + 2 x 0,55 (mini 1,40)	De + 2 x 0,60 (mini 1,90)
de 2,50 à 3,50	De + 2 x 0,55 (mini 1,70)	De + 2 x 0,60 (mini 2,10)
de 2,50 à 3,50	De + 2 x 0,65 (mini 1,90)	De + 2 x 0,70 (mini 2,20)
> à 5,50	De + 2 x 0,70 (mini 2,10)	De + 2 x 0,80 (mini 2,60)

Légende :

- **DN** : Diamètre nominal ou intérieur.
- **De** : Diamètre extérieur de la canalisation.

**Classe B (suite)**

**SOLS SABLEUX ET GRAVELEUX AVEC FINES (suite)**

← NIVEAU DE CLASSIFICATION NECESSAIRE POUR L'EMPLOI EN REMBLAI ———→  
 ← NIVEAU DE CLASSIFICATION NECESSAIRE POUR L'EMPLOI EN COUCHE DE FORME ———→

Classement selon la nature			Classement selon l'état hydrique		Classement selon le comportement	
Paramètres de nature Premier niveau de classification	Paramètres de nature Deuxième niveau de classification	Sous classe fonction de la nature	Caractères principaux	Paramètres et valeurs de seuils retenus	Sous-classe	Sous-classe
Dmax ≤ 50 mm et tamisat à 80 µm ≤ 35%	- tamisat à 80 µm ≤ 12% - tamisat à 2 mm ≤ 70% - VBS > 0,2 ou ES ≤ 25	B <sub>4</sub> Graves argileuses (peu argileuses)...	La plasticité de leurs fines rend ces sols sensibles à l'eau. Ils sont plus graveleux que les sols B <sub>3</sub> et leur fraction sableuse est plus faible. Pour cette raison, ils sont en général perméables. Ils réagissent assez rapidement aux variations de l'environnement hydrique et climatique (humidification - séchage). Lorsqu'ils sont extraits dans la nappe, il est assez peu probable, en climat océanique, que leur état hydrique puisse s'améliorer jusqu'à devenir "moyen". Leur emploi en couche de forme sans traitement avec des LH nécessite, par ailleurs, la mesure de leur résistance mécanique (Los Angeles, LA, et/ou Micro Deval en présence d'eau, MDE).	$IPI \leq 7$ ou $w_n \geq 1,25 w_{GRN}$ $7 < IPI \leq 15$ ou $1,10 w_{GRN} \leq w_n < 1,25 w_{GRN}$ $0,9 w_{GRN} \leq w_n < 1,10 w_{GRN}$ $0,6 w_{GRN} \leq w_n < 0,9 w_{GRN}$ $w_n < 0,6 w_{GRN}$	B <sub>4</sub> th B <sub>4</sub> h B <sub>4</sub> m B <sub>4</sub> s B <sub>4</sub> ts	B <sub>4</sub> th B <sub>4</sub> h B <sub>4</sub> m B <sub>4</sub> s B <sub>4</sub> ts
		B <sub>3</sub> Sables et graves très silteux...	La proportion de fines et la faible plasticité de ces dernières, rapprochent beaucoup le comportement de ces sols de celui des sols A <sub>1</sub> . Pour la même raison qu'indiquée à propos des sols A, il y a lieu de préférer le critère I <sub>p</sub> au critère I <sub>p</sub> , pour l'identification des sols B <sub>3</sub> . Leur emploi en couche de forme sans traitement avec des LH nécessite de connaître leur résistance mécanique (Los Angeles, LA, et/ou Micro Deval en présence d'eau, MDE).	$IPI \leq 5$ ou $w_n \geq 1,25 w_{GRN}$ $5 < IPI \leq 12$ ou $1,10 w_{GRN} \leq w_n < 1,25 w_{GRN}$ $12 < IPI \leq 30$ ou $0,9 w_{GRN} \leq w_n < 1,10 w_{GRN}$ $0,6 w_{GRN} \leq w_n < 0,9 w_{GRN}$ $w_n < 0,6 w_{GRN}$	B <sub>3</sub> th B <sub>3</sub> h B <sub>3</sub> m B <sub>3</sub> s B <sub>3</sub> ts	B <sub>3</sub> th B <sub>3</sub> h B <sub>3</sub> m B <sub>3</sub> s B <sub>3</sub> ts
Dmax > 50 mm et tamisat à 80 µm ≤ 35%	- tamisat à 80 µm compris entre 12 et 35% - VBS ≤ 1,5 ou I <sub>p</sub> ≤ 12	B <sub>6</sub> Sables et graves argileux à très argileux	L'influence des fines est prépondérante ; le comportement du sol se rapproche de celui du sol fin ayant même plasticité que les fines du sol avec toutefois une plus grande sensibilité à l'eau due à la présence de la fraction sableuse en plus grande quantité.	$IPI \leq 4$ ou $w_n \geq 1,3 w_{GRN}$ ou $Ic \leq 0,8$ $4 < IPI \leq 10$ ou $0,8 < Ic \leq 1$ ou $1,1 w_{GRN} \leq w_n < 1,3 w_{GRN}$ $10 < IPI \leq 25$ ou $1 < Ic \leq 1,2$ ou $0,9 w_{GRN} \leq w_n < 1,1 w_{GRN}$ $0,7 w_{GRN} \leq w_n < 0,9 w_{GRN}$ ou $1,2 < Ic \leq 1,3$ $w_n < 0,7 w_{GRN}$ ou $Ic > 1,3$	B <sub>6</sub> th B <sub>6</sub> h B <sub>6</sub> m B <sub>6</sub> s B <sub>6</sub> ts	B <sub>6</sub> th B <sub>6</sub> h B <sub>6</sub> m B <sub>6</sub> s B <sub>6</sub> ts

Les paramètres inscrits en **caractères gras** sont ceux dont le choix est à privilégier.

**Classe D**

**SOLS INSENSIBLES A L'EAU**

← NIVEAU DE CLASSIFICATION NECESSAIRE POUR L'EMPLOI EN REMBLAI ———→  
 ← NIVEAU DE CLASSIFICATION NECESSAIRE POUR L'EMPLOI EN COUCHE DE FORME ———→

Classement selon nature			Classement selon le comportement		
Paramètres de nature Premier niveau de classification	Paramètres de nature Deuxième niveau de classification	Sous-classe fonction de la nature	Caractères principaux	Valeurs seuils retenus	Sous-classe
VBS ≤ 0,1 et Tamisat à 80 µm ≤ 12%	Dmax ≤ 50 mm et tamisat à 2 mm > 70%	D <sub>1</sub> Sables alluvionnaires propres, sables de dune...	Ces sols sont sans cohésion et perméables. Leur granulométrie, souvent mal graduée et de petit calibre, les rend très érodables et d'une "traficabilité" difficile.	FS ≤ 60	D <sub>11</sub>
		D <sub>2</sub> Graves alluvionnaires propres, sables...	Ces sols sont sans cohésion et perméables. Après compactage ils sont d'autant moins érodables et d'autant plus aptes à supporter le trafic qu'ils sont bien gradués.	FS > 60	D <sub>12</sub>
		D <sub>3</sub> Graves alluvionnaires propres...	Matériaux sans cohésion et perméables, inadaptés au malaxage en vue d'un traitement répondant à une qualité "couche de forme". En partie supérieure des terrassements ils peuvent poser des problèmes de réglage, de traficabilité et d'exécution de tranchées diverses.	LA ≤ 45 et MDE ≤ 45	D <sub>21</sub>
				LA > 45 ou MDE > 45	D <sub>22</sub>
				LA ≤ 45 et MDE ≤ 45	D <sub>31</sub>
				LA > 45 ou MDE > 45	D <sub>32</sub>

**Conditions d'utilisation des matériaux en remblai.**

**B<sub>6</sub> (états th, h et m)**

Sol	Observations générales	Situation météorologique	Conditions d'utilisation en remblai	Code									
				E	G	W	T	R	C	H			
<b>B<sub>6</sub>th</b>	<b>Ces sols sont normalement inutilisables dans l'état</b> en raison de leur portance quasi nulle. Le drainage ou la mise en dépôt provisoire peut permettre de les ramener à l'état (h)			NON									
<b>B<sub>6</sub>h</b>	Ces sols sont très difficiles à mettre en oeuvre en raison de leur portance faible.  La fraction grenue n'est pas suffisante pour modifier sensiblement le comportement de la fraction argileuse. Ils sont sujets au "matelassage", ce qui est à éviter au niveau des arases de terrassement	+	pluie faible	Situation ne permettant pas la mise en remblai, avec des garanties de qualité suffisantes			NON						
			=	ni pluie, ni évaporation importante	<b>Solution 1 : traitement</b> T : traitement à la chaux seule C : compactage moyen			0	0	0	2	0	2
		-	évaporation importante	<b>Solution 2 : utilisation en l'état</b> C : compactage faible H : remblai de hauteur faible (≤ 5 m)			0	0	0	0	0	3	1
				<b>Solution 1 : extraction en couche - aération</b> E : extraction en couche W : réduction de la teneur en eau par aération R : couches minces C : compactage moyen H : remblai de hauteur moyenne (≤ 10 m)			1	0	1	0	1	2	2
			<b>Solution 2 : traitement</b> T : traitement à la chaux seule C : compactage moyen			0	0	0	2	0	2	0	

**D**

Sol	Observations générales	Situation météorologique	Conditions d'utilisation en remblai	Code								
				E	G	W	T	R	C	H		
<b>D<sub>1</sub></b>	Ces sols peuvent poser, surtout si leur granulométrie est unforme, des problèmes de traficabilité  Pour limiter ces problèmes un arrosage peut s'avérer efficace	++ + = -	toutes situations météorologiques	C : compactage moyen	0 0 0 0 0 2 0							
<b>D<sub>2</sub></b> <b>D<sub>3</sub></b>	Ces sols constituent les meilleurs matériaux de construction des remblais											

**Les types de compacteur :**

**4.3.2 Les compacteurs vibrants à cylindres lisses (Vi)**

• Classement et utilisation

Le classement est effectué à partir du paramètre (M1/L)  $\sqrt{A0}$  et d'une valeur minimale pour A0.

M1/L (1) exprimé en kg/cm et A0 (2) en mm conduisent aux cinq classes définies ci-après.

V1 : (M1/L) x $\sqrt{A0}$	{ entre 15 et 25 { supérieur à 25	et A0 ≥ 0,6 et A0 entre 0,6 et 0,8
V2 : (M1/L) x $\sqrt{A0}$	{ entre 25 et 40 { supérieur à 40	et A0 ≥ 0,8 et A0 entre 0,8 et 1,0
V3 : (M1/L) x $\sqrt{A0}$	{ entre 40 et 55 { supérieur à 55	et A0 ≥ 1,0 et A0 entre 1,0 et 1,3
V4 : (M1/L) x $\sqrt{A0}$	{ entre 55 et 70 { supérieur à 70	et A0 ≥ 1,3 et A0 entre 1,3 et 1,6
V5 : (M1/L) x $\sqrt{A0}$	supérieur à 70	et A0 ≥ 1,6

**4.3.1 - Les compacteurs à pneus (Pi).**

Le classement est fait selon la charge par roue CR :

P1 : CR entre 25 et 40 kN

P2 : CR entre 40 et 60 kN

P3 : CR supérieure à 60 kN



Un compacteur lourd à pneus de la classe P3 (charge par roue > 60KN) particulièrement efficace et polyvalent...



## TABLEAUX DE COMPACTAGE POUR L'UTILISATION DES MATERIAUX EN REMBLAI

D<sub>3</sub>(\*), C<sub>2</sub> B<sub>1</sub>(\*), C<sub>2</sub> B<sub>3</sub>(\*)

Compacteur		P1	P2	P3	V1	V2	V3	V4	V5	VP1	VP2	VP3	VP4	VP5	SP1	SP2	PQ3	PQ4	
Modalités																			
Energie de compactage moyenne	Q/S	0.045	0.070	0.100	0.035	0.055	0.085	0.115	0.140								0.050	0.065	
	e	0.25	0.35	0.50	0.20	0.35	0.30	0.50	0.30	0.70	0.35	0.85					0.30	0.40	
	V	5.0	5.0	5.0	2.0	2.0	3.5	2.0	4.5	2.0	5.0	2.0					1.0	1.0	
Code 2	N	6	5	5	6	7	4	6	3	7	3	7					6	6	
	Q/L	225	350	500	70	110	300	170	520	230	700	280					50	65	

R<sub>1</sub>(\*)

Compacteur		P1	P2	P3	V1	V2	V3	V4	V5	VP1	VP2	VP3	VP4	VP5	SP1	SP2	PQ3	PQ4					
Modalités																							
Energie de compactage moyenne	Q/S		0.050	0.085		0.050	0.075	0.100	0.120		0.050	0.100	0.120	0.155	0.050	0.080	0.040	0.050					
	e		0.30	0.40		0.25	0.30	0.40	0.30	0.50	0.30	0.60					0.25	0.30					
	V		5.0	5.0		2.0	2.5	2.0	3.5	2.0	4.0	2.0	2.0	2.5	3.5	4.0	8.0	8.0	1.0	1.0			
Code 2	N		6	5		5	4	6	3	5	3	5				5	3	3	2	6	5	6	6
	Q/L		250	425		100	190	150	350	200	480	240				100	250	420	620	400	640	40	50
Energie de compactage intense	Q/S		0.030	0.050		0.030	0.045	0.060	0.070		0.030	0.060	0.070	0.090	0.030	0.050		0.025					
	e		0.25	0.35		0.25	0.30	0.35	0.30	0.45	0.30	0.60				0.25	0.30		0.20				
	V		5.0	5.0		2.0	2.5	2.0	3.0	2.0	4.0	2.0	2.0	2.5	3.0	4.0	8.0	8.0		1.0			
Code 1	N		9	7		9	7	8	5	8	5	9				9	5	5	4	9	6		8
	Q/L		150	250		60	115	90	180	120	280	140				60	150	210	360	240	400		25

Q/S (m)  
e (m)  
V (km/h)  
N -  
Q/L (m<sup>3</sup>/h.m)

(\*) Impose que D<sub>max</sub> < 2/3 de l'épaisseur de la couche compactée.

0 compacteur ne convenant pas

Fournisseur n° 1 : Tube PVC NFE ME - Ø = 160 mm, l = 4 m.

Matière principale	PVC
Famille de couleur	Gris / argent
Diamètre (en mm)	160
Epaisseur (en mm)	3.2
Usage du produit	Evacuation des eaux usées et eaux vannes
Longueur (en m)	4
Certification NF évacuation	Oui
Produit emballé : poids (en kg)	6.92
Produit emballé : largeur (en cm)	16
Produit emballé : hauteur (en cm)	100
Produit emballé : profondeur (en cm)	16

Fournisseur n° 2 : Tuyau d'assainissement PVC CR8 - Ø 160 mm, l = 3 m

Poids	11.52 kg/Pièce
Longueur	3 m
Diamètre	160 mm
Matière	PVC
Teinte	Gris
Type détaillé du produit	Tuyau d'assainissement
Nom de la gamme	3CA
Marque NF	Oui
Types d'application	Manuel
Diamètre nominal en mm	160
Emboiture	Type mâle-femelle
Forme orifice	Rond
Type de gaine	Lisse
Type de réseau	Eau
Types de joints TP	Joint à insert
Utilisation	Assainissement gravitaire EU/EP
Norme de référence	Norme NF EN 13476-2