

C.A.P. & B.E.P.

de

L'ELECTROTECHNIQUE

SESSION 2001

**PREPARATION POUR LES CENTRES D'EXAMEN**

*EPREUVE E.P. 3*

**SOMMAIRE**

- Recommandations relatives à la prévention des risques électriques et à la surveillance des candidats pendant les épreuves.
  - Préparations pour les centres.
  - Annexes.
- Pages 3/18 et 4/18  
 Pages 5/18 à 10/18  
 Pages 11/18 à Fin

**ORGANISATION GÉNÉRALE**

La durée réglementaire de l'épreuve est fixée à quatre heures. Le candidat est libre de répartir son temps comme il le souhaite entre les parties expérimentation scientifique/technique et application numérique.

Toutefois, il est recommandé d'informer les candidats :

- Que les sujets d'application numérique sont ciblés sur une durée indicative d'une heure,
- Que les sujets d'expérimentation scientifique sont ciblés sur une durée indicative de trois heures.

BEP	ELECTROTECHNIQUE	51 25502	DOSSIER DE PRÉPARATION / EP3	SESSION 2001	2 / 18
CAP	Electrotechnique	50 25508			

**ÉPREUVE E.P.3 : EXPÉRIMENTATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE**

Les activités réalisées par les candidats pendant cette partie d'épreuve relèvent du domaine du **mesurage des grandeurs physiques**.

Elles sont caractérisées par des conditions souvent exceptionnelles pour le matériel.

On relève notamment :

- La diminution des protections contre les risques de contacts directs.
- Des fonctionnements en régimes anormaux (surcharge, survitesses, surtensions, etc.)
- Des câblages et des installations électriques provisoires.
- Une diminution des protections électriques et mécaniques.

Selon les activités, les prescriptions à observer sont celles :

- Des travaux hors tension (réalisation du montage / démontage).
- Des interventions (acquisitions de données, mesures de grandeurs électriques).

Le mesurage des grandeurs électriques entraîne le plus souvent pour l'opérateur le risque d'entrer en contact avec les pièces nues sous tension (parfois même sous tension de valeur inconnue !).

Les mesurages sont de deux types :

- Les mesurages ne nécessitant pas l'ouverture de circuits électriques.  
Il s'agit essentiellement de mesures effectuées à l'aide de pinces ampèremétriques, de voltmètres, d'oscilloscopes ou tout autre appareil opérant un captage de tension.
- Les mesurages nécessitant l'ouverture de circuits électriques  
Il s'agit d'insérer des appareils plus ou moins complexes tels que shunts, transformateurs d'intensité, ampèremètres, voltmètres, wattmètres, etc.  
Ils peuvent être effectués suivant la procédure utilisée pour les interventions en B.T., la procédure des travaux hors tensions et, si nécessaire, la procédure des travaux au voisinage.

**Dans tous les cas, la protection contre les risques électriques est diminuée. Il est donc impératif que le candidat soit placé sous le contrôle permanent d'un examinateur.**

BEP	ELECTROTECHNIQUE	51 25502	<b>DOSSIER DE PRÉPARATION / EP3</b>	SESSION 2001	3 / 18
CAP	Electrotechnique	50 25508			

En application du décret 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques et, conformément aux prescriptions de la publication UTE C 18-510, les centres d'examen veilleront à respecter les consignes suivantes :

- L'utilisation de commutateurs de wattmètres et autres chahuteurs « à couteaux » **non isolés est formellement interdite.**

- On essayera, **dans la mesure du possible**, de mettre à la disposition des candidats des matériels (banc de charge, appareils de mesure, cordons, etc.) qui présentent un degré de protection minimal IP 2 X.

- Pour les mesures en BTA sur récepteurs selfiques (machines tournantes, transformateurs, etc.) on essayera, **dans la mesure du possible**, de mettre à la disposition des candidats des appareils de mesure conformes à la norme IEC 1010.

- Quel que soit le motif, **il est formellement interdit de débrancher le conducteur de protection** ou la « borne de terre » d'un oscilloscope. En cas de nécessité, on utilisera un transformateur d'isolement.

- Il est souhaitable qu'un examinateur n'ait pas plus de deux candidats en charge.

**Les examinateurs veilleront à respecter la procédure suivante :**

- Avant toute mise sous tension, l'examineur vérifiera le montage et contrôlera le calibre des appareils de mesure,
- C'est l'examineur qui procédera à la mise sous tension et hors tension du poste. (consignation / déconsignation) et donne l'autorisation de démontage
- Toute intervention nécessitant l'ouverture d'un circuit électrique (installation d'un shunt ou d'un transformateur d'intensité, etc.) est effectuée hors tension.
- Pendant toute la phase où le poste est « sous tension », le candidat travaille sous la surveillance de l'examineur.

BEP	ÉLECTROTECHNIQUE	51 25502	<b>DOSSIER DE PRÉPARATION / EP3</b>	SESSION 2001	4 / 18
CAP	Électrotechnique	50 25508			

Préparations / centres d'examen

Sujet Numéro 1

- 1 Groupe moteur à courant continu à excitation en dérivation, avec, si possible une dynamo tachymétrique, accouplée soit :

- à une génératrice à courant continu précablée ...
- à un frein à poudre.

- 1 Variateur de vitesse adapté à la puissance nominale du moteur.

- Matériel courant de mesure.

Sujet Numéro 2

- 1 Transformateur 220 V / 110 V ; S = 100 VA type TMO ; Réf. LEGRAND 42672,
- 1 Bobine expérimentale : L = 0,1 à 1,1 H ; régler à 0,35 H,
- 1 Rhéostat 1 A - 122  $\Omega$ , pour charge résistive en série avec la bobine,
- 100  $\Omega$ , pour charge inductive en série avec la bobine,

- 1 Autotransformateur variable 0 à 230 V ; 1 A,

- 1 Wattmètre, 1 ampèremètre,

- 1 Voltmètre numérique,

- Du papier millimétré.

BEP	ELECTROTECHNIQUE	51 25502	DOSSIER DE	SESSION	5
CAP	Electrotechnique	50 25508	PRÉPARATION / EP3	2001	18

Sujet Numéro 5

- 1 Moteur asynchrone triphasé accouplé soit :
  - à une génératrice balance pré-cablée
  - à un frein à poudre,
- 1 Variateur de vitesse adapté à la puissance nominale du moteur avec affichage de la consigne de fréquence, pré-cablé et prêt à l'emploi. (Prévoir notice constructeur relative à la mise en service de ce variateur ainsi que les moyens de contrôle du couple),
- 1 Ampèremètre et un voltmètre adaptés à la mesure efficace en sortie du variateur,
- 1 Tachymètre,
- Pince numérique multifonctions type MX 200 avec adaptateur HX3PM (prévoir la documentation relative à l'utilisation de la pince en mesure de puissance),
- 1 Feuille de papier millimètre.

Sujet Numéro 6

- 3 tubes fluorescents non condensés identiques,
- 1 Lampe à incandescence,
- 1 Boîte de condensateur (capacité suivant la puissance des tubes),
- 1 Pince ampèremétrique numérique ou ampèremètres,
- 4 Voltmètres,
- 1 Wattmètre,
- 1 Interrupteur sorti sur douille.

BEP	ELECTROTECHNIQUE	51 25502	DOSSIER DE PRÉPARATION / EP3	SESSION 2001	7 18
CAP	Electrotechnique	50 25508			

Sujet Numéro 7 (CAD)

- 1 Oscilloscope + sonde différentielle,
  - 1 Ampèremètre type : Trms (num.),
  - 1 Voltmètre type : Trms (num.),
  - 1 Support de lampe,
  - 1 Lampe 100 W / 230 V,
  - 1 Bloc multiprises protégées,
  - 1 Émetteur de table rem : 882 06 Legrand,
  - 1 Récepteur interface platonnier infrarouge et courant porteur ref : 88253 Legrand,
  - 1 Récepteur interrupteur mobile de prise de courants porteurs rem : 88260 Legrand.
- N.B. :**
- Prévoir une mise sous boîtier du platonnier.
  - Les réglages doivent être apparents.
  - Sortir les bornes sur le boîtier.

**VOIR AUSSI ANNEXES + LA DOCUMENTATION-FOURNISSEUR INCORPORÉE AU SUJET**

Sujet Numéro 8

- 1 Contacteur ou un relais Type LC1-D09 (Bobine en 24 V),
- 1 Voltmètre continu alternatif,
- 1 Ampèremètre continu alternatif,
- 1 Alimentation stabilisée 30 volts,
- 1 Auto-transformateur variable 0 à 230 V,
- 1 Transformateur 230/24 volts.

BEP	ELECTROTECHNIQUE	51 25502	DOSSIER DE	SESSION	8 / 18
CAP	Electrotechnique	50 25508	PREPARATION / EP3	2001	

Sujet Numéro 3

## PRÉPARATION DU POSTE

1	transformateur triphasé primaire 230 V / 400 V secondaire 133 V / 230 V de puissance nominale $S \geq 1k \text{ VA}$ – Couplages à effectuer par le candidat.
1	Voltmètre AC analogique de calibre $\geq 450 \text{ V}$
1	Voltmètre AC numérique
1	Wattmètre calibres 0,5 A et 400 V
1	Commutateur de wattmètre (méthode des deux wattmètres)
1	Pince ampèremétrique capable de mesurer des courants AC voisins de 0,2 A (ou une pince sonde type PR 20 et un millivoltmètre AC calibre 300 mV)
1	Rhéostat de charge triphasé permettant la charge nominale du transformateur
1	Wattmètre calibres adaptés à l'essai en charge nominale
1	Ampèremètre AC ou une pince ampèremétrique pour mesurer $I_{2N}$

**Tout appareil ou appareillage doit être conforme aux règles de sécurité**

Sujet Numéro 4

- 1 Transformateur monophasé 220 V / 18 V ;  $S = 38 \text{ VA}$  ou plus (le 18 V sera câblé sur deux bornes de diamètre 4 mm, raccordement du primaire par fiche isolée directement sur une prise 230 V),
- Le circuit imprimé réalisé pour le B.E.P. 1994 . (La liste du matériel et le typon sont joints en annexe pour les nouveaux centres d'examen),
- 1 Mesureur RMS avec position AC + DC (type MX 547, 47 ou BBC 2032),
- 1 Oscilloscope,
- 1 Radiateur pour boîtier TO 220 avec fixation par vis et écrou, le radiateur ne sera pas monté sur le régulateur,
- 1 Jeu de trois condensateurs, chacun raccordé sur une borne de diamètre 4 mm,  
 $C = 100 \mu\text{F}$ ,  $220 \mu\text{F}$ ,  $1\ 000 \mu\text{F}$  ;  $U = 35 \text{ V}$ .

BEP	ÉLECTROTECHNIQUE	51 25502	DOSSIER DE PRÉPARATION / EP3	SESSION 2001	6 / 18
CAP	Électrotechnique	50 25508			



**ACADÉMIES DE CRÉTEIL - PARIS - VERSAILLES**  
**B.E.P. - C.A.P. ÉLECTROTECHNIQUE**      **SESSION 2001**

Sujet Numéro 9

- 1 Compteur d'énergie LANDIS ET GYR 6 – Type : L7C2 – 230-400V – 20/60A (ou équivalent),
  - 1 Rampe de six lampes à incandescence : 240V – 100W,
  - 1 Tube fluorescent, non condensé : ITT-CLAUDE-U20-RS-Blanc industriel (ou équivalent),
  - 1 Moteur monophasé – (ECODIME – 220V – 1,2 kW – Type : TM100-LI4),
  - 1 Source de tension monophasée : 230-400V-50Hz,
  - 1 Chronomètre,
  - 1 Pince multi-fonctions permettant de mesurer :
    - La puissance apparente (**S**),
    - La puissance active (**P**),
    - La puissance réactive (**Q**),
    - Le facteur de puissance (**cos φ**),
    - La tension (**U**),
    - L'intensité (**I**).
- Soit une pince multi-fonctions du type : ITT Instruments - MX200S, ou équivalent, suivant le matériel dont dispose le centre d'examen. **(prévoir une notice simplifiée pour l'utilisation de celle-ci)**,
- 3 boîtes de condensateurs - Type : AOIP - 15,5  $\mu$ F - TE 700 Vcc - TS 350 Vcc.

Sujet Numéro 10

- 1 Disjoncteur différentiel  $I_{\Delta n} = 300$  mA,
- 1 Disjoncteur différentiel  $I_{\Delta n} = 30$  mA,
- Les deux disjoncteurs sont placés dans une ou deux boîtes avec bornes IP2X,
- Les centres d'examen équipés de la maquette du régime de neutre de Merlin Gerin disposent de ces deux disjoncteurs avec accès sur bornes IP2X,
- 1 Lampe à incandescence de 40 W, 230 V, 50 Hz et d'une douille équipée de bornes IP2X,
- 3 ampèremètres,
- 1 Interrupteur,
- 1 Rhéostat supérieur à 1 600  $\Omega$  - pouvant supporter 0.5 A,
- 1 Multimètre (utilisation de l'ohmmètre).

BEP	ÉLECTROTECHNIQUE	51 25502	DOSSIER DE PRÉPARATION / EP3	SESSION 2001	9 18
CAP	Électrotechnique	50 25508			

**ACADÉMIES DE CRÉTEIL - PARIS - VERSAILLES**  
**B.E.P. - C.A.P. ÉLECTROTECHNIQUE**      **SESSION 2001**

Sujet Numéro 11

- Moteur asynchrone : gamme 1,2 à 1,5 kW,
- Banc de charge en fonction du matériel disponible dans le centre d'examen (frein à courant de Foucault, frein à poudre ...),
- Batterie de condensateurs : 2 kVAR,
- Voltmètre et ampèremètre numériques (RMS) ou pince ; Calibres en fonction du moteur disponible,
- Puissance absorbée : en fonction du matériel disponible dans le centre d'examen (wattmètre triphasé, pince multifonctions, méthode des deux wattmètres avec commutateur isolé),
- Puissance utile mesurée : en fonction du matériel disponible dans le centre d'examen (capteur de couple associé à une mesure de vitesse, mesureur MODMECA de chez Leroy Somer ...),
- Papier millimétré.

Sujet Numéro 12

- Un tube fluorescent de 18 w blanc industriel,
- Un interrupteur,
- Un ampèremètre,
- Trois voltmètres,
- Un wattmètre (0,5 en I),
- Un condensateur défini par l'examinateur,
- Un oscilloscope différentiel,
- Une pince multifonctions pour visualiser le courant à l'oscilloscope,
- Une lampe fluocompact de 20 W,
- Douille support lampe,
- Feuille de papier millimétré,
- Une maquette ballast et starter.

Réalisation de la maquette

- Démontez le support du tube fluorescent,
- Isoler le ballast et le starter,
- Dacapsuler le starter pour visualiser l'ampoule et les électrodes bimétalliques,
- Mettre dans une boîte le ballast et le starter,
- Relier le ballast et le starter par des bornes IP2X,
- Le candidat ne doit pas être en contact avec le ballast ni le starter, le coffret IP2X isolera contre tous les risques de contact,
- Le couvercle de la boîte sera transparent,
- Le condensateur est choisi par l'examinateur en fonction du facteur de puissance voulu.

BEP	ÉLECTROTECHNIQUE	51 25502	DOSSIER DE PRÉPARATION / EP3	SESSION 2001	10 / 18
CAP	Électrotechnique	50 25508			


ANNEXE SUJET 4

Liste du matériel, pour réaliser le circuit imprimé


REPERE	QUANTITE	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
C	1	circuit imprimé	simple face 100 x 125
B	8	bornes à souder	pour fiche de ø 4
D	5	diodes	1N 4004
C1	1	condensateur	330 nF / 63V
C2	1	condensateur	1 µF / 35 V tantale
Reg	1	régulateur	7812 boîtier TO 220

BEP	ELECTROTECHNIQUE	51 25502	DOSSIER DE PREPARATION / EP3	SESSION 2001	11 18
CAP	Electrotechnique	50 25508			

BEP	ÉLECTROTECHNIQUE	51 25502	DOSSIER DE PRÉPARATION / EP3	SESSION	12
CAP	Electrotechnique	50 25508	PRÉPARATION / EP3	2001	18

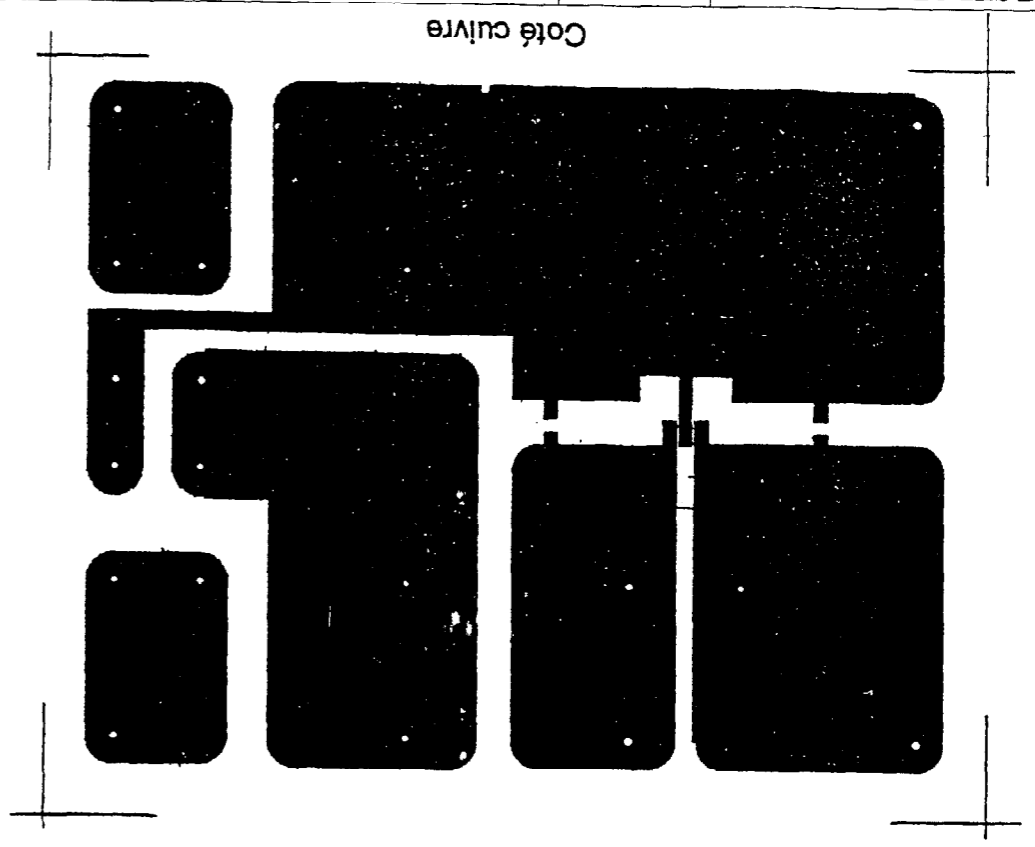

Côté composants

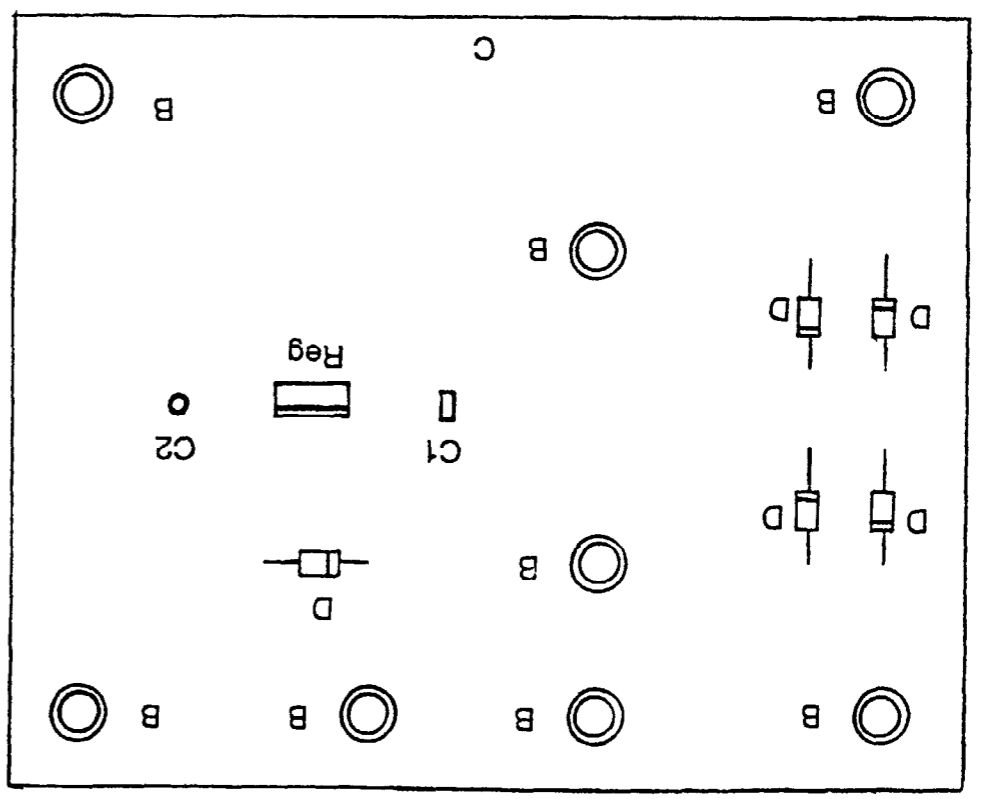

ANNEXE SUJET 4

Extrait de la notice **LEGRAND**.

**RECOMMANDATIONS POUR LA MISE EN ROUTE DE L'INSTALLATION**

**1** S'assurer qu'émetteurs et récepteurs devant fonctionner ensemble, soient bien réglés sur le même code canal et code groupe.

**2** S'assurer que les récepteurs fonctionnent correctement en commande locale. Si ce n'est pas le cas, vérifier l'alimentation électrique.

**Mise en route dans le cas d'une installation infrarouge.**

**1** Les émetteurs infrarouges doivent être obligatoirement équipés d'une pile Alcaline.

**2** S'assurer que le récepteur utilisé est bien équipé d'une cellule pour recevoir les signaux infrarouges.

**3** Vérifier la distance de réception entre l'émetteur infrarouge et la cellule du récepteur (voir courbe de réception de l'appareil concerné sur la notice). Naturellement, la cellule doit être visible de l'émetteur.

**4** La lumière est allumée, impossibilité d'éteindre :  
 • vérifier que la cellule n'est pas trop éblouie par la source lumineuse (ex. une lampe de 100 W doit être à plus de 10 cm de la cellule).  
 • dans le cas de fluo, vérifier que vous avez utilisé exclusivement le récepteur réf. 882 56.

**Mise en route dans le cas d'une installation courant porteur.**

**1** Fonctionnement aléatoire dû à des perturbations par parasites, nécessité de brancher un filtre d'entrée réf. 036 30 en tête d'installation.

**2** En triphasé : émetteurs et récepteurs doivent être sur la même phase : si impossibilité, utiliser un coupleur de phases réf. 036 31.


**3** Dépistage d'un appareil électrique émetteur de parasites : débranchez un à un chaque appareil (T.V., ordinateurs, Hi-Fi...) pour isoler le perturbateur. Ensuite intégrer un filtre isolateur réf. 882 68 entre la prise de courant et la fiche de celui-ci.

BEP	ELECTROTECHNIQUE	51 25502	DOSSIER DE	SESSION	13
CAP	Electrotechnique	50 25508	PREPARATION / EP3	2001	18

Chaque émetteur et récepteur doit être codé.


**Code groupe**

permet de grouper plusieurs émetteurs et récepteurs dans un même bâtiment.  
Il suffit d'affecter le même groupe sur les récepteurs et émetteurs par exemple code groupe 3.




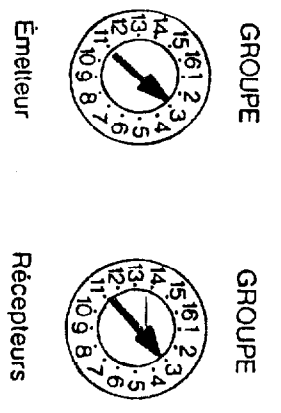


**Code canal**





Quel canal choisir sur l'émetteur 3 touches ?

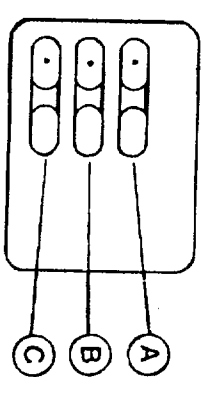

1<sup>er</sup> exemple

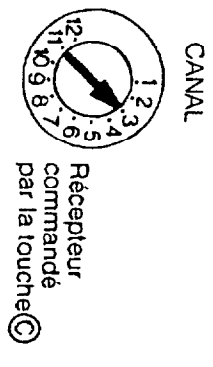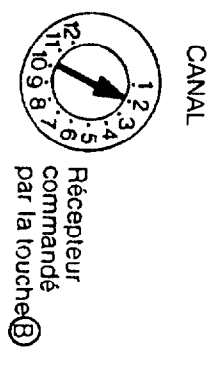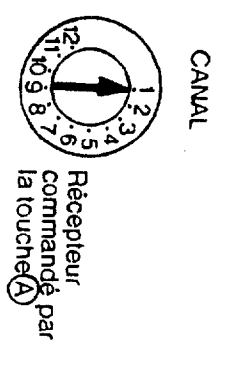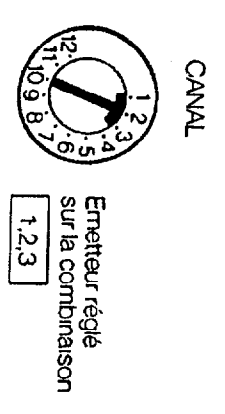


2<sup>e</sup> exemple

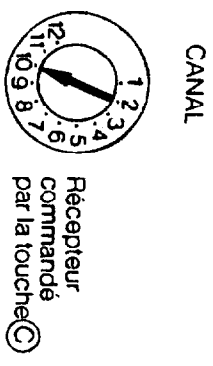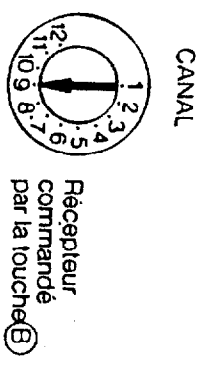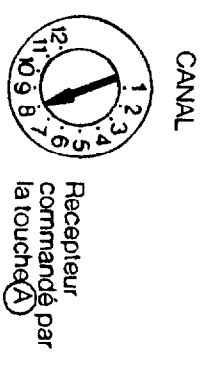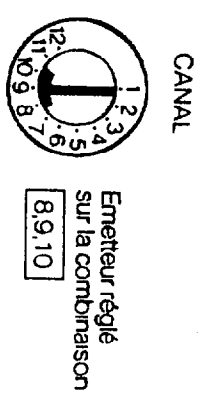


**NB**  
La touche d'un émetteur peut commander plusieurs récepteurs réglés sur le même code canal.

BEP	ÉLECTROTECHNIQUE	51 25502	DOSSIER DE PRÉPARATION / EP3	SESSION	14
CAP	Électrotechnique	50 25508		2001	18

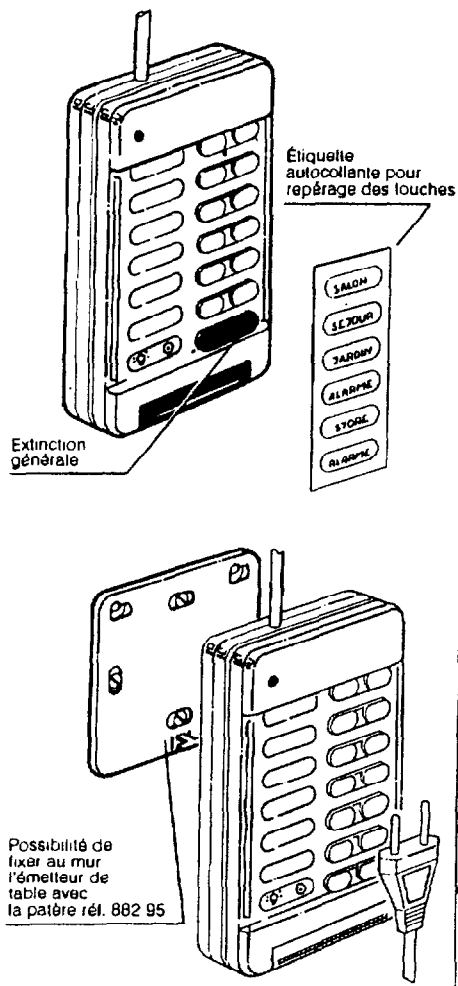


**Fonctionnement des touches**



Allumage : Par simple impulsion brève sur la gauche de la touche.  
Extinction : Par simple impulsion sur la droite de la touche.  
Variation : Dans le cas de commande de récepteur variateur maintien du doigt sur la gauche de la touche.

**Touche extinction générale**



Cette touche assure l'arrêt général de tous les récepteurs codés sur le groupe de l'émetteur en appuyant sur la droite de la touche.


N.B. : En appuyant sur la gauche de la touche on allume tous les récepteurs variableurs codés sur le groupe de l'émetteur.

**Assure le fonctionnement des récepteurs suivants :**

- Récepteurs plafonniers 220 V ~ réf. 882 51/53
- Récepteur à incorporer 220 V ~ réf. 882 55/56
- Récepteurs Diplomat 220 V ~ réf. 882 31/32
- Récepteur Diplomat 220 V ~ pour volets roulants, stores réf. 882 35
- Récepteurs Corail réf. 036 10/11
- Récepteurs mobiles de prise réf. 882 60/62


**Fonction interface incorporée**

La fonction interface permet de transmettre un signal infrarouge envoyé par un émetteur mobile réf. 881 86 vers des récepteurs non équipés de cellule (courant porteur) ou des récepteurs dont la cellule infrarouge est trop éloignée.

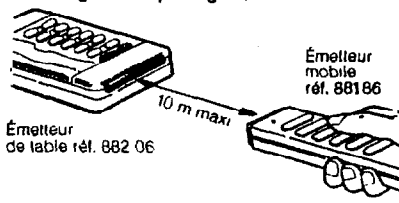


**Codage de l'émetteur et du récepteur**


**Code groupe :** Permet de grouper plusieurs émetteurs et récepteurs dans un même bâtiment. Il suffit d'affecter le même groupe sur les récepteurs et émetteurs par exemple code groupe 1






**Code canal :** quel canal choisir sur l'émetteur 6 touches ?

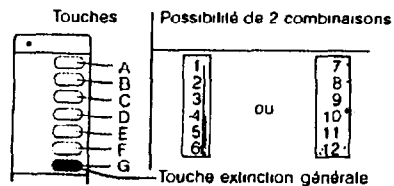

**Prenons un exemple**

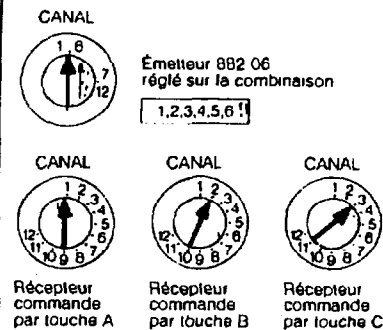

BEP	ÉLECTROTECHNIQUE	51 25502	<b>DOSSIER DE PRÉPARATION / EP3</b>	SESSION 2001	15
CAP	Électrotechnique	50 25508			18

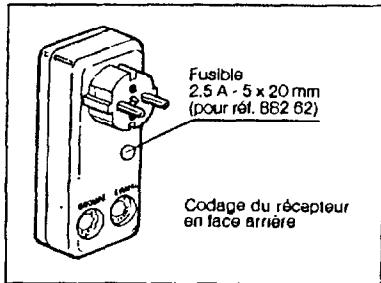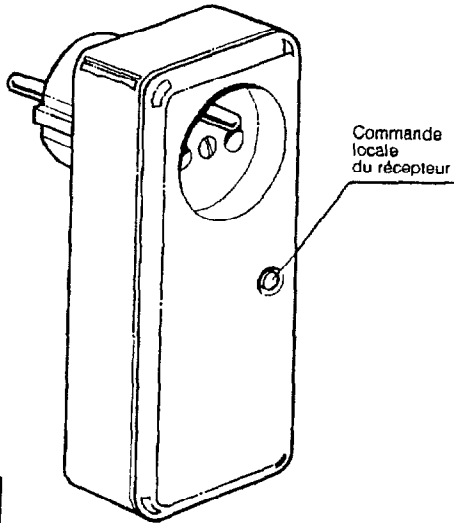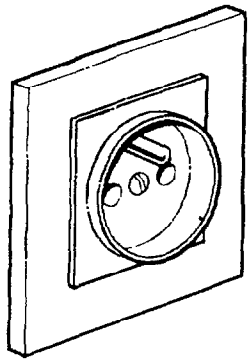

Récepteur se branche directement dans une prise 2 P ou 2 P + T

**2 modèles :**

- Récepteur inter 16 A réf. 882 60
- Récepteur variateur 500 W réf. 882 62 pour lampes à incandescence de 75 W à 500 W


**Attention :** Ne pas brancher sur le récepteur variateur 500 W des appareils électriques autre que des lampes.  
 (Ex. : un aspirateur ou téléviseur branché sur le récepteur variateur 500 W occasionne une détérioration immédiate et irréversible du récepteur variateur).

**Fonctionnement des récepteurs 882 60/62 avec les types d'émetteurs suivants :**


- Émetteurs à signal courant porteur.




Émetteur 220 V  
 Diplomat - 1 touche  
 réf. 882 01



Émetteur 220 V  
 Diplomat - 3 touches  
 réf. 882 03



Émetteur de table 220 V  
 6 touches réf. 882 06



Émetteurs 220 V  
 Coral 3 touches  
 réf. 036 03/04

**Autre possibilité de fonctionnement**

Fonctionnement avec des émetteurs à signal infrarouge (p. 2 et 4) par l'intermédiaire d'un interface réf. 882 10 (voir p. 34) qui transforme un signal infrarouge en signal courant porteur.



BEP	ÉLECTROTECHNIQUE	51 25502	DOSSIER DE PRÉPARATION / EP3	SESSION 2001	16
CAP	Électrotechnique	50 25508			18






**Fixation du récepteur**

- Soit par 2 vis directement au plafond
- Soit par griffes sur boîte point de centre

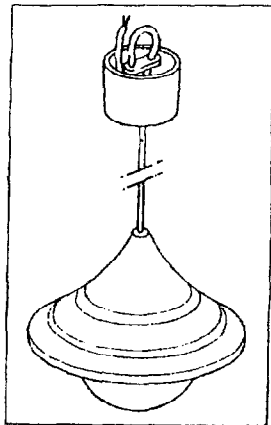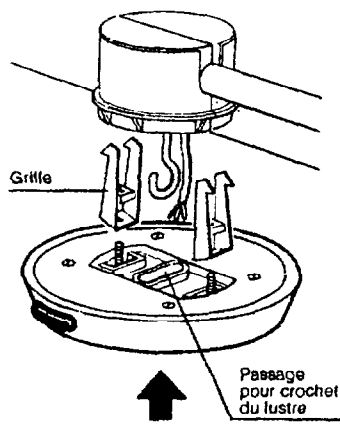


24

**Raccordement et câblage**

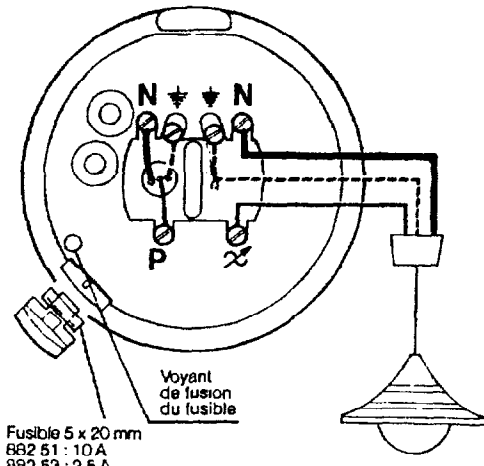

**Fonctionnement à partir d'un émetteur**

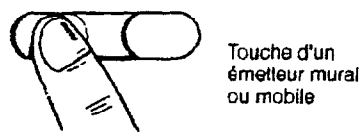


**Allumage** : par simple impulsion brève sur la gauche de la touche.  
**Extinction** : par simple impulsion brève sur la droite de la touche.  
**Variation** : dans le cas du récepteur variateur maintien du doigt appuyé sur la gauche de la touche.

**Fonctionnement des récepteurs 882 51/53 avec les types d'émetteurs suivants :**

- Émetteurs à signal infrarouge.

- Émetteur mural 1 touche - réf. 881 81
- Émetteur mural 3 touches - réf. 881 83
- Émetteur mobile 6 touches - réf. 881 86

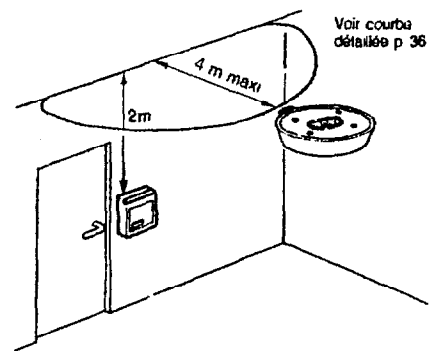

Distance de réception maxi du signal infrarouge 1/2 cercle de 4 mètres de rayon  
 Au-delà utiliser l'interface réf. 882 10.  
 Pour l'émetteur mobile la distance maxi est de 10 mètres.


• Émetteurs à signal courant porteur

- Émetteur 220 V Diplomat - 1 touche réf. 882 01
- Émetteur 220 V Diplomat - 3 touches réf. 882 03
- Émetteur de table 220 V 6 touches réf. 882 06
- Émetteurs 220 V Corat 3 touches réf. 036 03/04

25

BEP	ÉLECTROTECHNIQUE	51 25502	DOSSIER DE PRÉPARATION / EP3	SESSION 2001	17
CAP	Électrotechnique	50 25508			18

ANNEXE SUJET 7

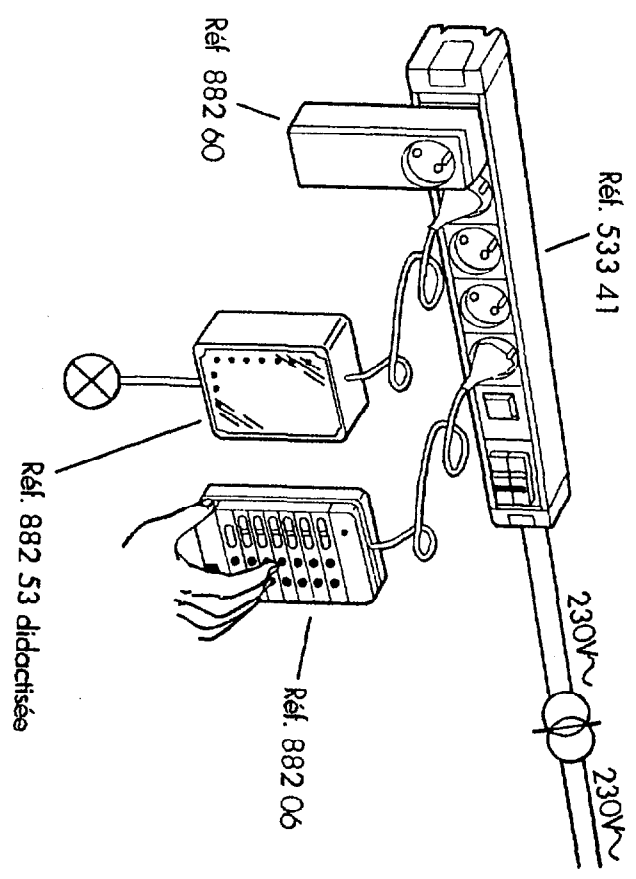

BEP	ÉLECTROTECHNIQUE	51 25502	DOSSIER DE PRÉPARATION / EP3	SESSION 2001	18 18
CAP	Électrotechnique	50 25508			